


инв. № подл.

подпись и дата

взамен инв. №

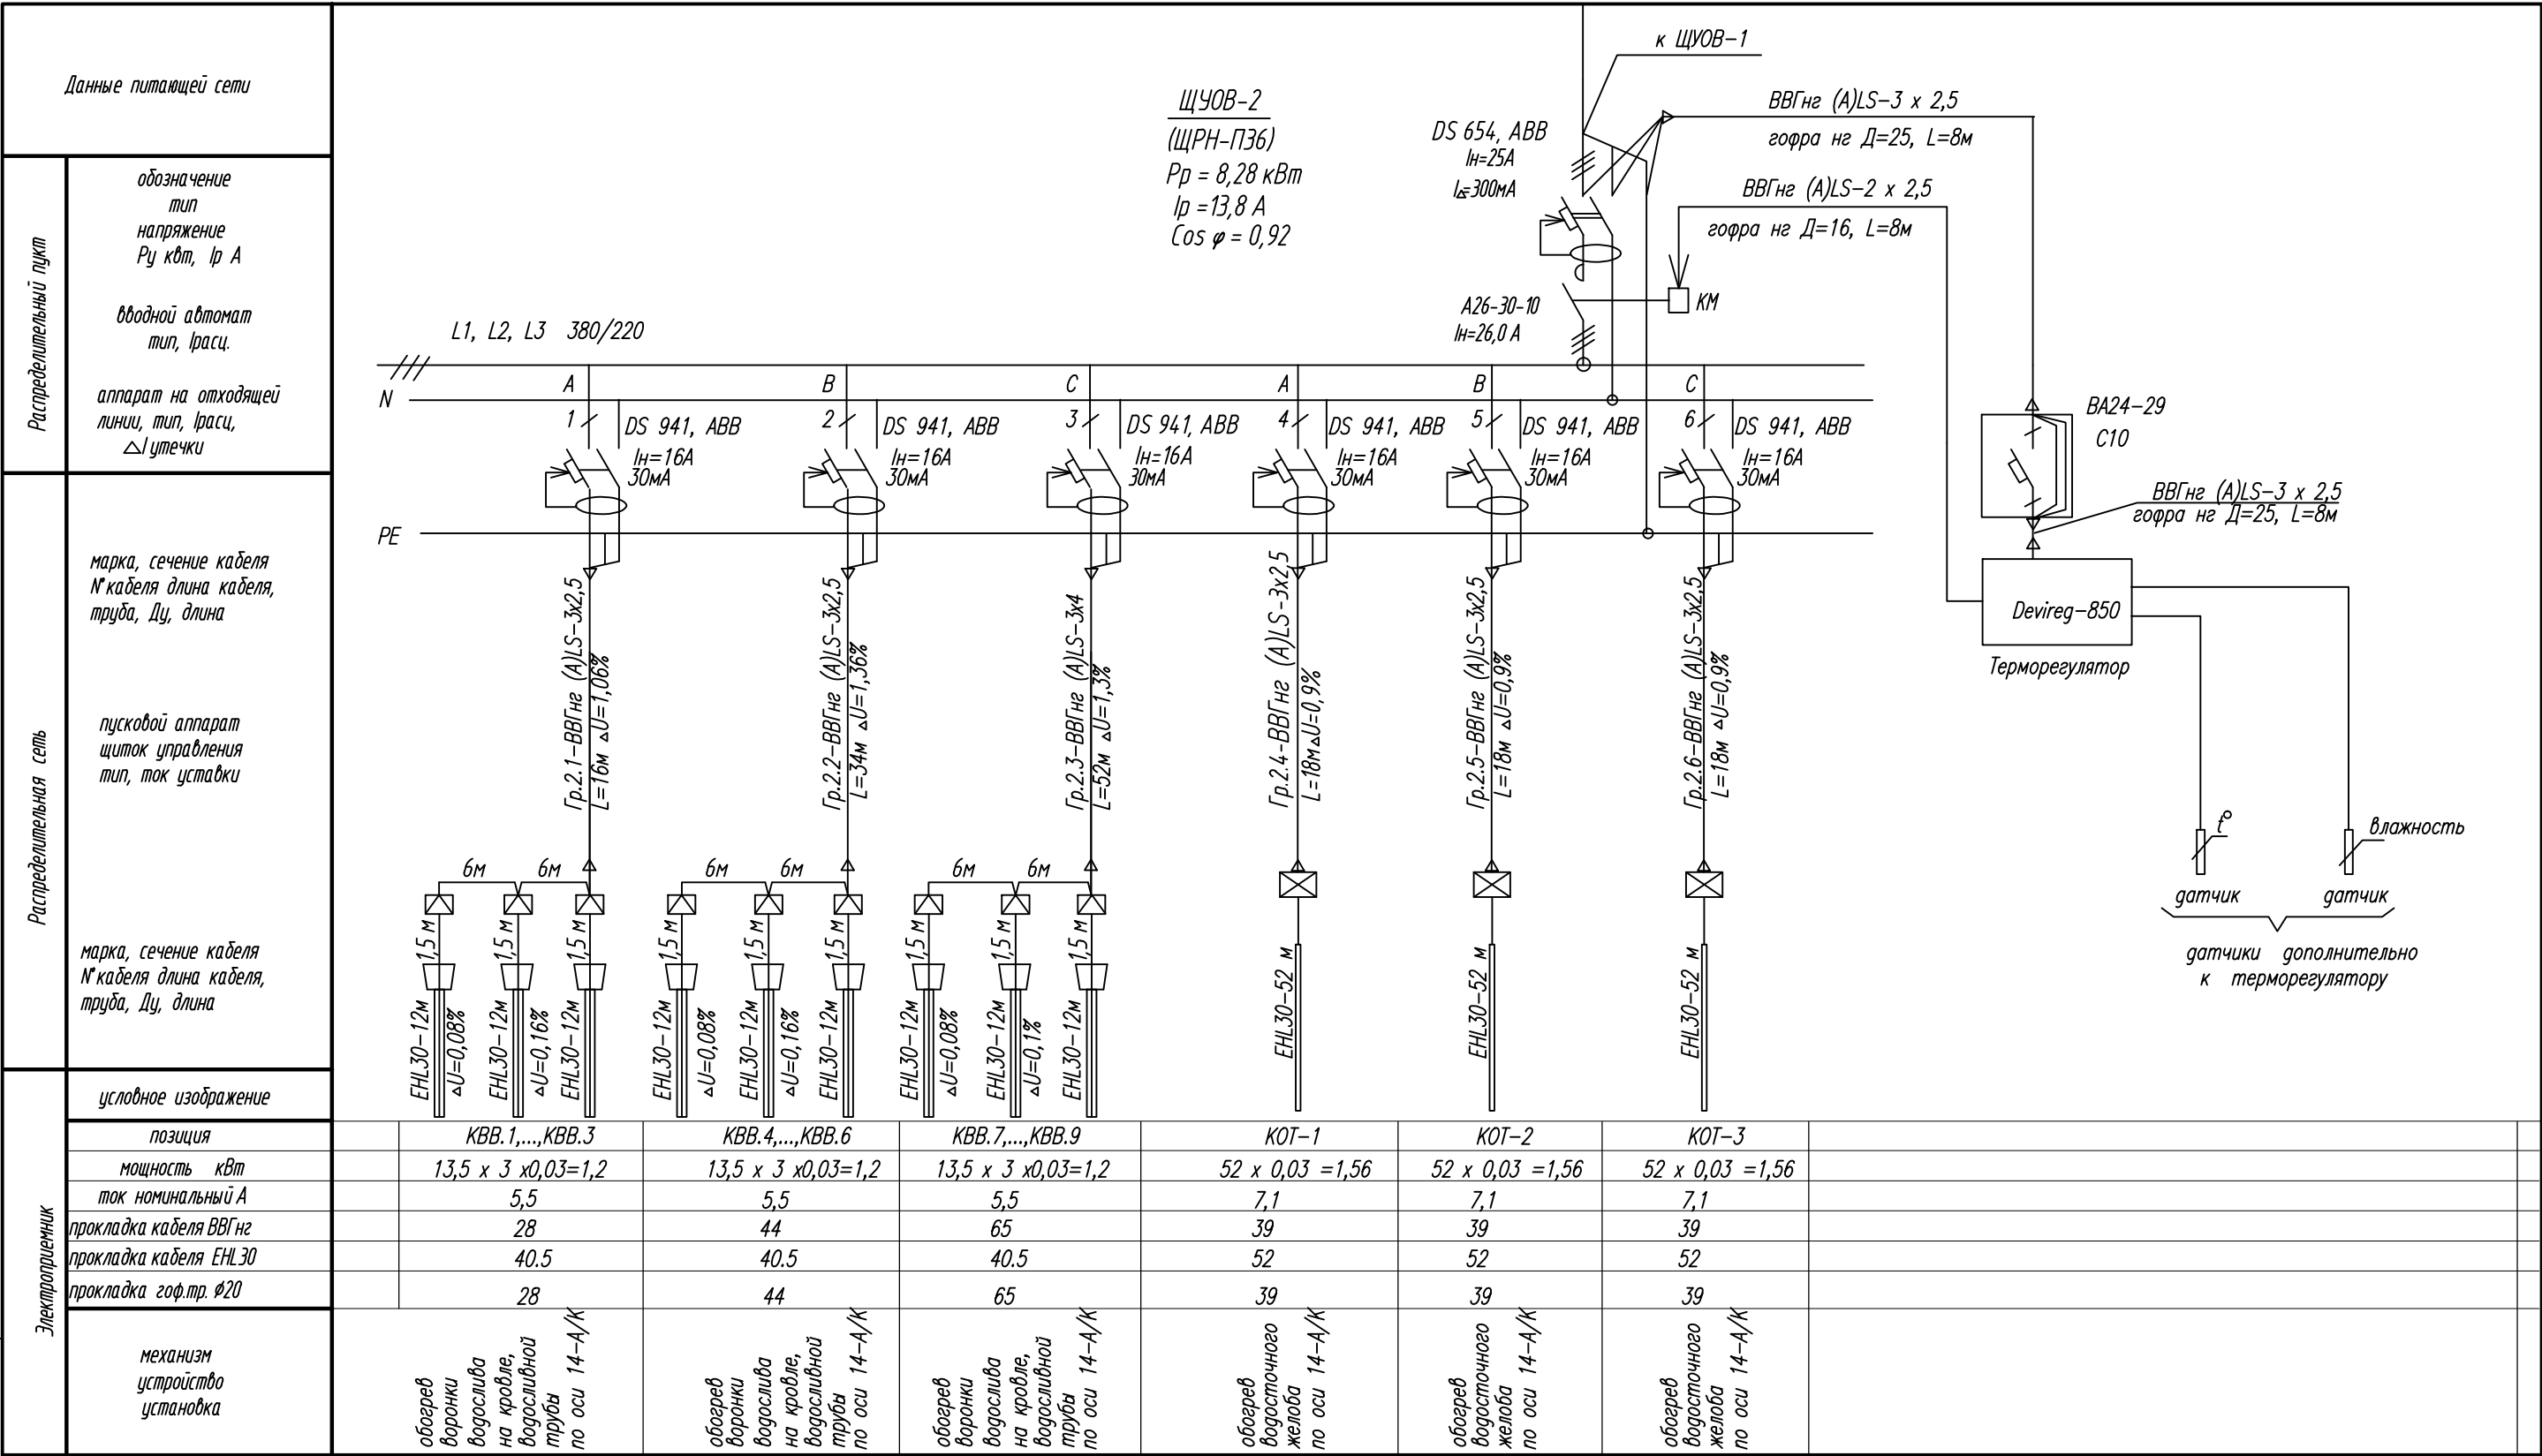

СВОДКА КАБЕЛЕЙ

Марка	Ед. изм.	Длина
ВВГнг (А)LS-3х2,5	м	153
ВВГнг (А)LS-3х4	м	56.5
ВВГнг (А)LS-2х2,5		8
ЕНЛ30	м	264
гоф.тр. Ø16	м	8
гоф.тр. Ø25	м	338.5

1. Комплектация электроустановочных изделий возможна самостоятельно Заказчиком по каталогам фирмы ABB, Legrand, Siemens и др. фирм Европы и России в соответствии с техническими характеристиками и ст. защиты указанных в спецификации.
2. Щит изготовлен из самозатухающего пластика с прозрачной затемненной дверцей.
3. оболочка щита ЩРН - П - 36 - 437х307х100 на 36 модулей.

						2013-146Т-ЭМ		
Изм.						Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном, расположенного в квартале №1 жилой застройки "Южный город" по адресу: Самарская обл., Волжский район, "МСПП совхоз им. 50-летия СССР"		
Исполнил	Шалаева	МШала	01.14	Спортивно-оздоровительный комплекс		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Ерушов		01.14			Р	22	
Н.контр.	Ивангородская		01.14	Расчетная схема силового щита ЩУОВ-2		ЗАО "Технолига" г.Обнинск		
ГИП	Ерушов		01.14					