Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Обозначение участка сети, Марка и сечение проводника	Потеря напряжения в линии	

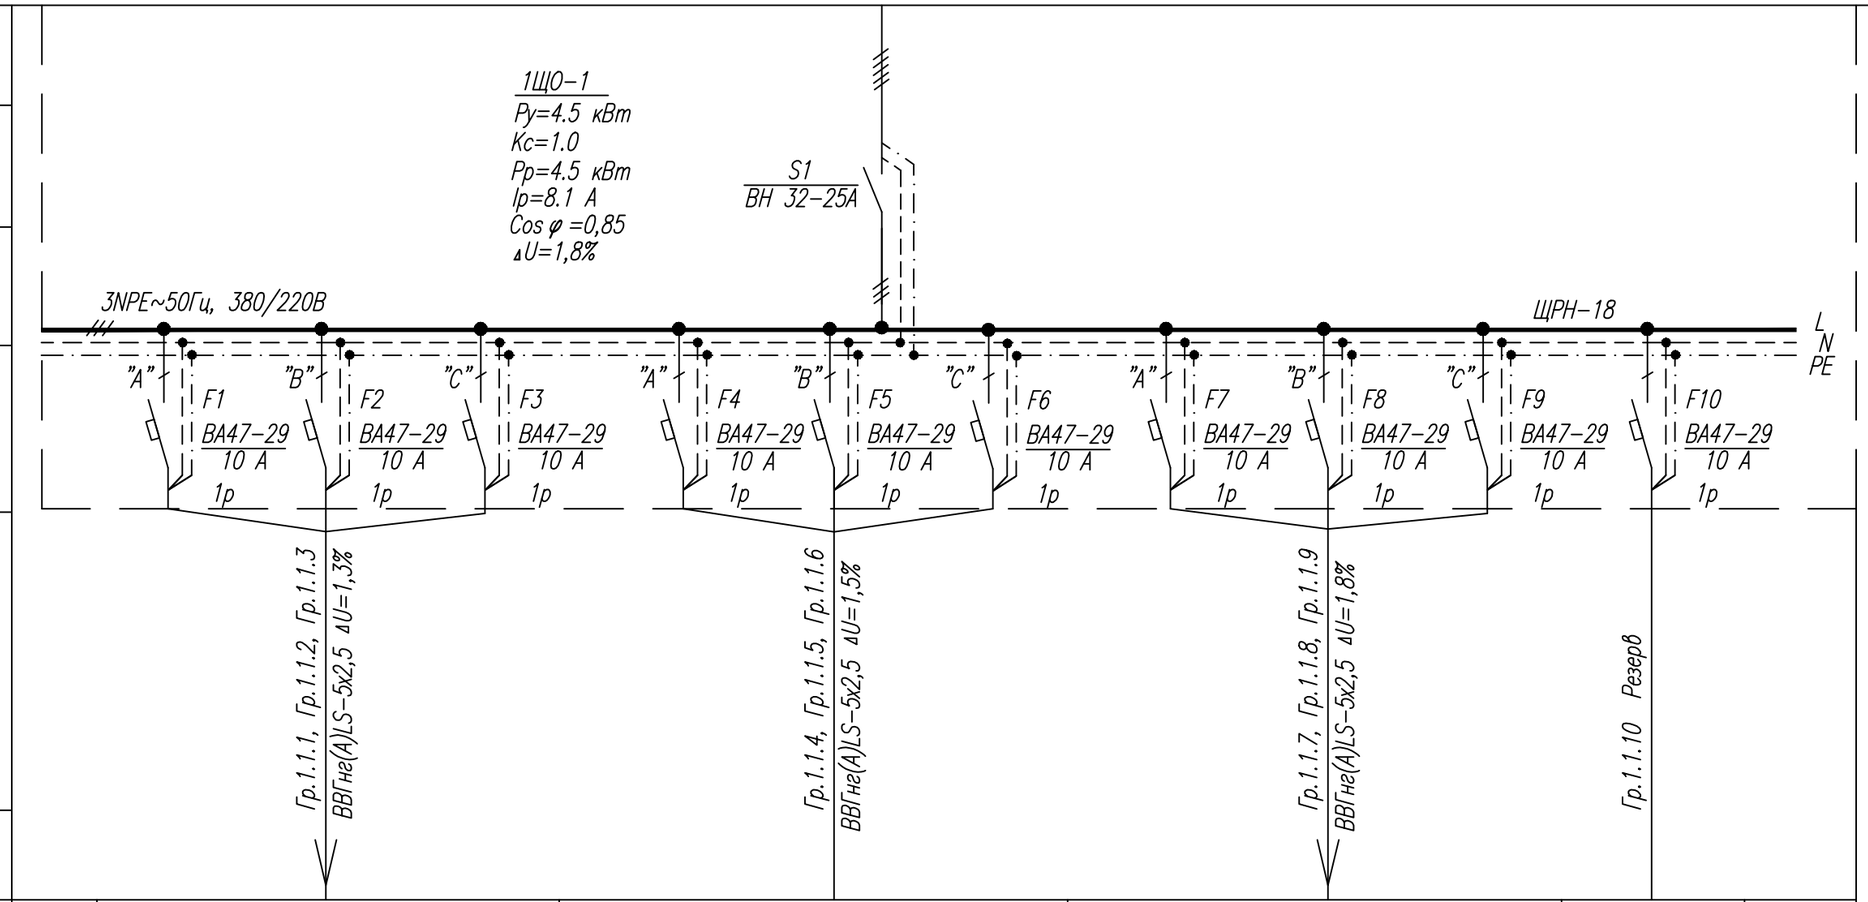

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК											
Условное обозначение											
Номер помещения		24			24			24			
Р ном (кВт)		0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	
I н (А) ток ном.		2.7	2.7	1.4	1.4	2.7	2.7	2.7	1.4	2.7	
Длина кабеля		84			96			108			
Кабель в гоф. тр. ∅25		56			56			56			
Кабель в ПВХ тр. ∅25		19			27			42			
Наименование потребителя		Рабочее освещение			Рабочее освещение			Рабочее освещение			

СВОДКА КАБЕЛЕЙ

Марка	Ед. изм.	Длина
ВВГнг-(А)LS-5х2,5	м	288
гоф.тр. ∅25	м	168
ПВХ тр. ∅25	м	88

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Исполнил		Шалаева			01.14
Проверил		Ерушов			01.14
Н.контр.		Ивангородская			01.14
ГИП		Ерушов			01.14

2013-146Т-ЭО

Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном, расположенного в квартале N1 жилой застройки "Южный город" по адресу: Самарская обл., Волжский район, "МСПП совхоз им. 50-летия СССР"

Спортивно-оздоровительный комплекс

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Расчетная схема щита рабочего освещения 1ЩО-1

ЗАО "Технолига" г.Обнинск

Формат: А3