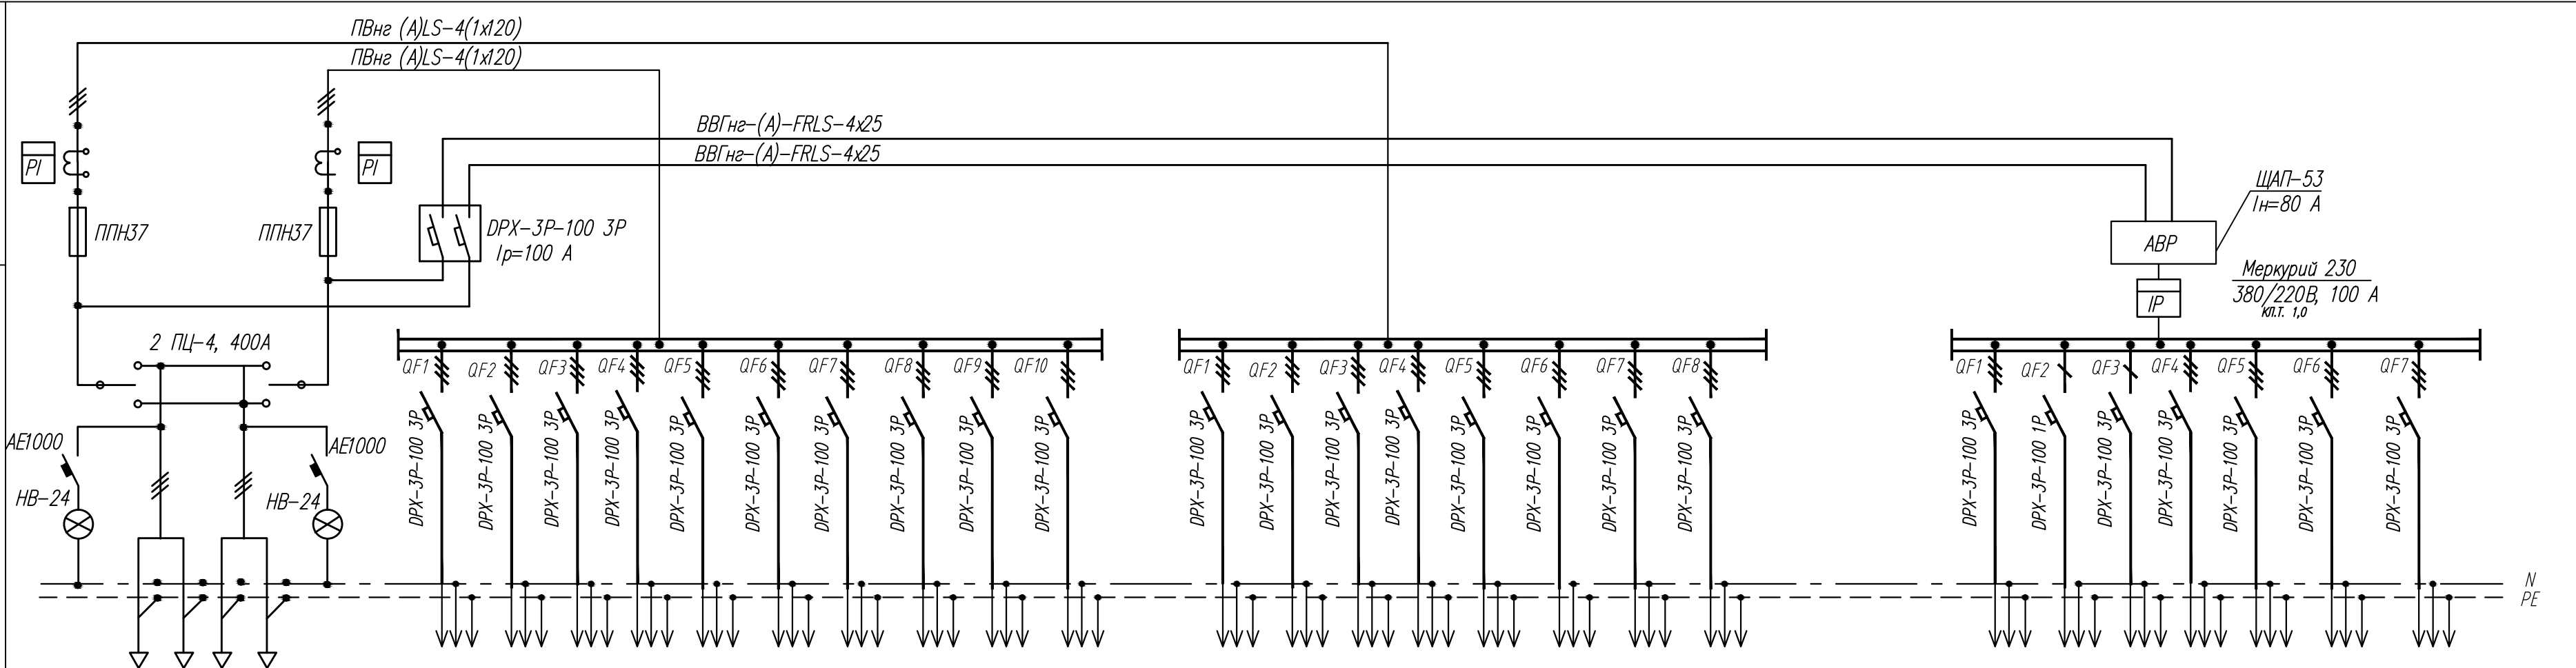


Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

СХЕМА МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ																															
	СХЕМА ВРУ																														
NN																															
ТИП ПАНЕЛИ	ВРУЗСМ-13-20 УХЛ4		ЩР-1 ПР11-3077-31УХЛ4										ЩР-2 ПР11-3067-31УХЛ4								ЩР-3 ЩУРН-24з										
ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ	ВВОД 1	ВВОД 2	1Пл.1	1Пл.2	1Пл.3	1Пл.4	1Пл.5	1Пл.6	1Пл.7	1Пл.8	1Пл.9	1Пл.10		2Пл.1	2Пл.2	2Пл.3	2Пл.4	2Пл.5	2Пл.6	2Пл.7	2Пл.8			3Пл.1	3Пл.2	3Пл.3	3Пл.4	3Пл.5	3Пл.6	3Пл.7	
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	400	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	100	100	100	
ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ (ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ)	250	250	16	63	32	32	50	40	32	40	25	32		40	25	32	63	63	32	63	125			16	16	25	25	16	25	40	
ТИП И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА	Меркурий 230 380 В, 5А кл.т. 1,0	Меркурий 230 380 В, 5А кл.т. 1,0																													
ТИП И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА	T-0,66 300/5	T-0,66 300/5																													

						2013-146Т-ЭМ						
						Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном, расположенного в квартале №1 жилой застройки "Южный город" по адресу: Самарская обл., Волжский район, "МСПП совхоз им. 50-летия СССР"						
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	Спортивно-оздоровительный комплекс			Стадия	Лист	Листов	
Исполнил	Шалаева	МШала	01.14						Р	40		
Проверил	Ерушов				01.14				ЗАО "Технолига" г.Обнинск			
Н.контр.	Ивангородская				01.14	Опросный лист на ВРУ						
ГИП	Ерушов				01.14							