Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий		Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка
Аппарат отходящих линий		Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка
Обозначение участка сети, Марка и сечение проводника		Потеря напряжения в линии

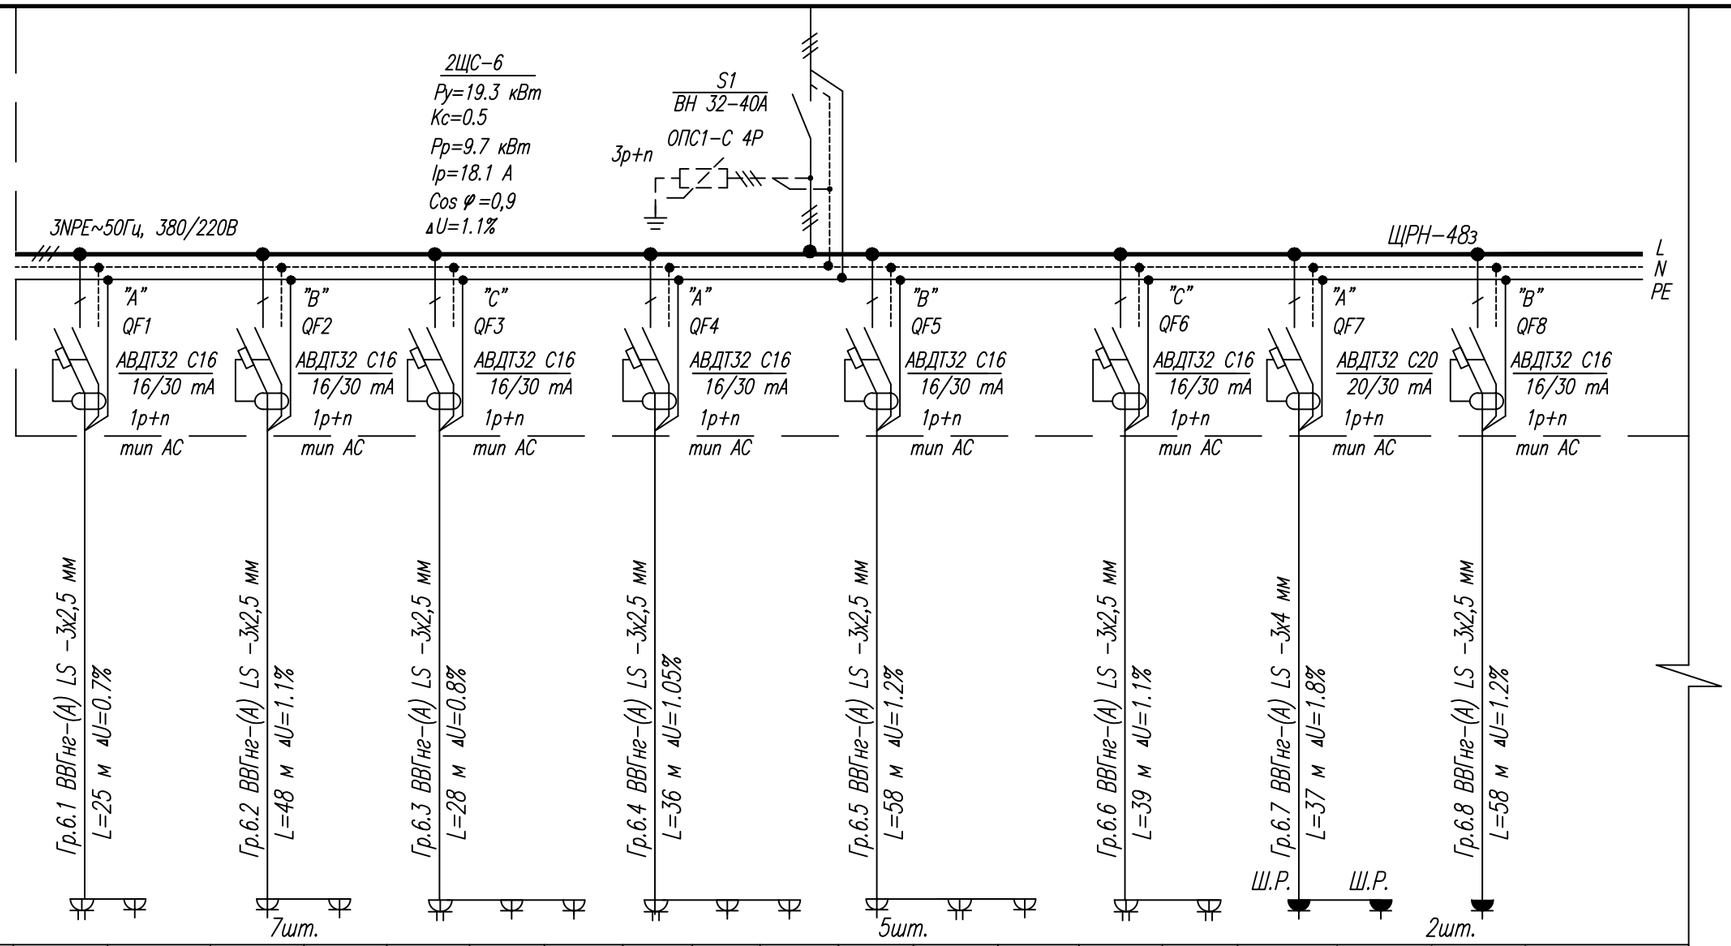

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК																			
Условное обозначение позиция на плане по технологии	От1.4	От4.1	б/п	От4.2	От1.5	От3.1	От2.1	От1.7	От3.2	От2.2	б/п	От1.8	От2.3	От1.8	От1.9	С1.7	С1.8	б/п	
Р ном (кВт)	0.55	0.5	0.7	0.5	0.55	0.2	0.3	0.55	0.2	0.3	0.5	0.55	0.3	0.55	0.55	1.8	1.8	2.0	
I н (А) ток ном.	4.8		5.5		4.8			4.8			6.1			5.0		16.4		9.1	
Общая длина кабеля	25		48		28			36			58			39		37		58	
Кабель в гофтрубе ⌀25	16		28		18			27			38			32		28		50	
Наименование потребителя	Компьютер персональный	Копировальный аппарат	Вспомогательная сеть	Копировальный аппарат	Компьютер персональный	Факс	Принтер	Компьютер персональный	Факс	Принтер	Вспомогательная сеть	Компьютер персональный	Принтер	Компьютер персональный	Компьютер персональный	Электросушитель для рук	Электросушитель для рук	Уборочная машина	

СВОДКА КАБЕЛЕЙ

Марка	Длина	
ВВГнг-(А)LS-3х2,5	292	
ВВГнг-(А)LS-3х4	37	
гоф.тр. ⌀25	259	

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Исполнил		Шалаева			01.14
Проверил		Ерушов			01.14
Н.контр.		Ивангородская			01.14
ГИП		Ерушов			01.14

2013-146Т-ЭМ

Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном, расположенного в квартале №1 жилой застройки "Южный город" по адресу: Самарская обл., Волжский район, "МСПП совхоз им. 50-летия СССР"

Спортивно-оздоровительный комплекс

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Расчетная схема силового щита 2ЩС-6 (начало)

ЗАО "Технолига" г.Обнинск

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3