


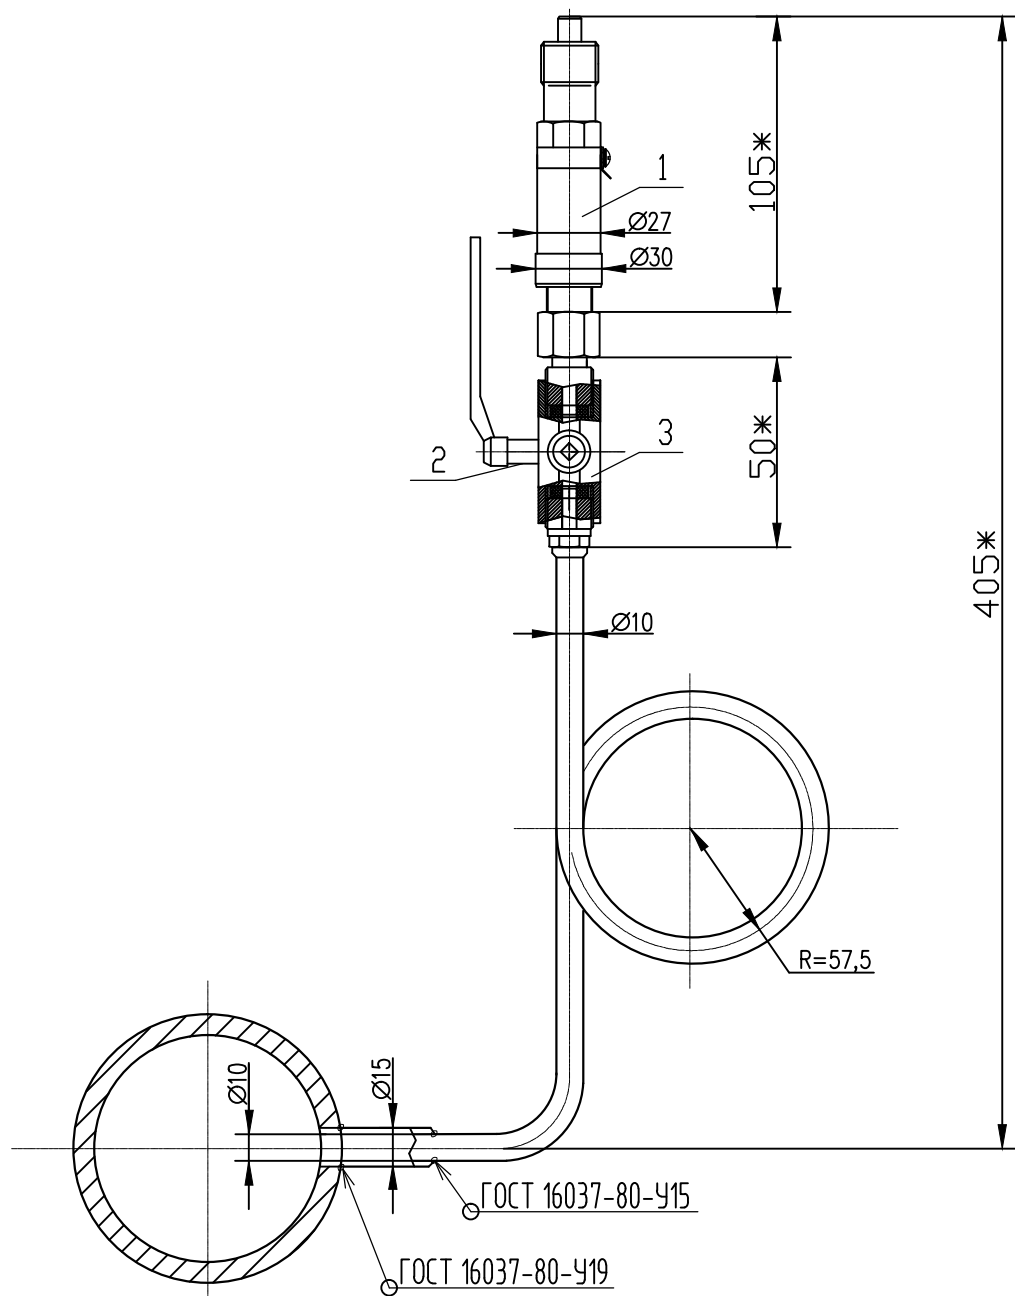

*-Все размеры не менее указанных

Обозн.	Наименование
1	Преобразователь давления СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206050 АГБР.406239.001 ТУ
2	Кран шаровый Ду15
3	Отборное устройство

						15-4020-УЧТ
						«120-ти квартирный жилой дом К-1 в 1-ом мкр. п. Спутник» (блок-секции №№ 1, 2, 3)
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП		Климина Р.С.				Узел учета тепловой энергии №1
Разработал		Валёва Н.А.				Стадия РД
						Лист 42
						Листов
						ОАО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
						Установка датчика давления СДВ-И "Коммуналец"