


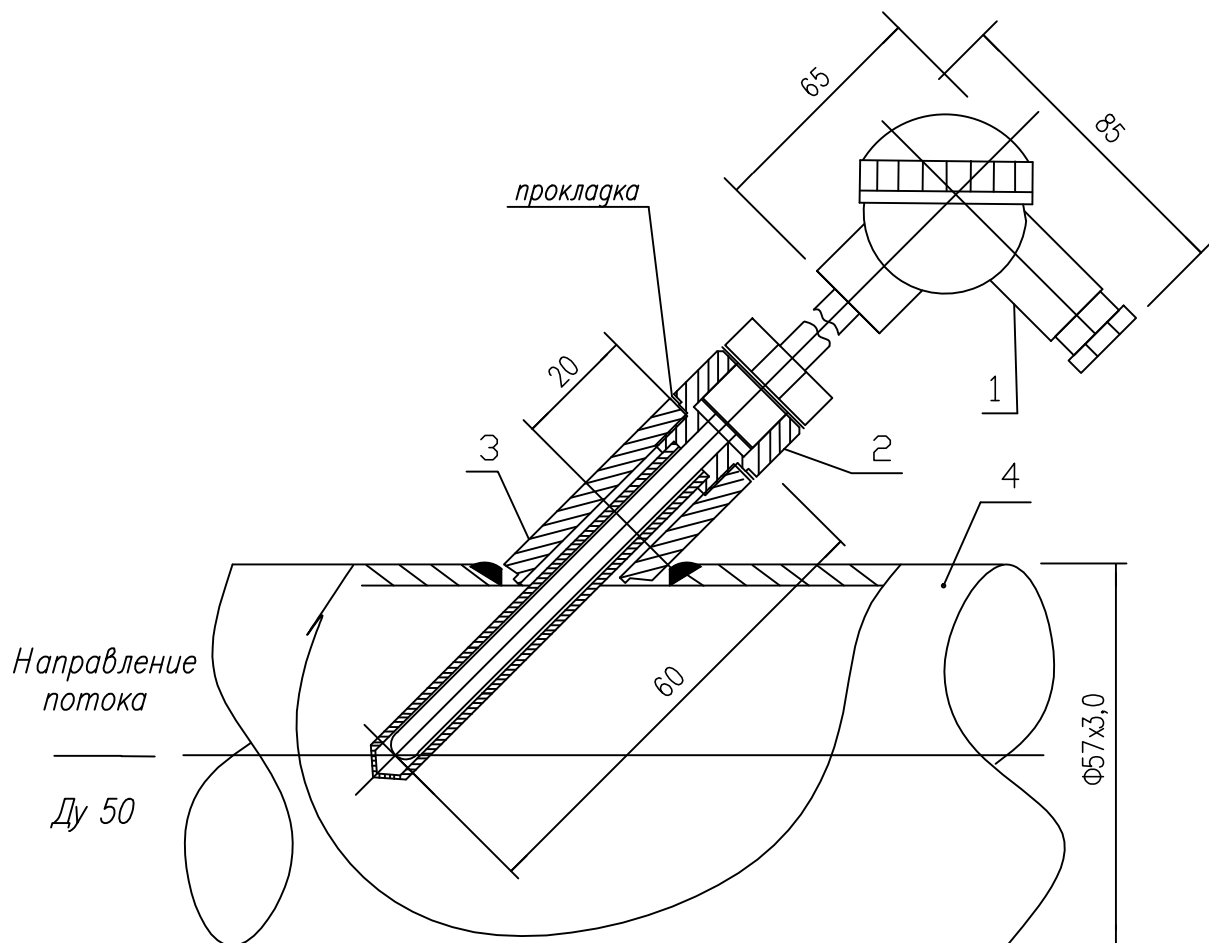

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА ЕД, КГ	ПРИМЕЧ.
1	КТПТР-01 : 100П	Комплект термопреобразователей сопротивления	1	0,40	L _{монт.} = 60 мм
2	ГЗ-6,3-8-50	Гильза защитная	2	0,12	L _{монт.} = 60 мм
3	БП90-М20х1,5	Бобышка прямая	2		L = 20 мм
4	ГОСТ 10704-91	Труба Ф57х3,0			

1. Перед установкой преобразователей в защитные гильзы залить масла индустриального марки И-20 ГОСТ 20799-75 или масла компрессорного К-12 ГОСТ 1861-73.
2. Сварка по ГОСТ 5264-80.
3. После монтажа термопреобразователя выполнить теплоизоляцию бобышки и прилегающих к ней участков трубопровода.

						15-4020-УЧТ
						«120-ти квартирный жилой дом К-1 в 1-ом мкр. п. Спутник» (блок-секции №№ 4,5)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП		Климина Р.С.				Узел учета тепловой энергии №2
Разработал		Валёва Н.А.				Стадия РД
						Лист 41
						Листов
						ОАО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
						Установка датчика температуры под углом 450, КТПТР-01, L=60мм