



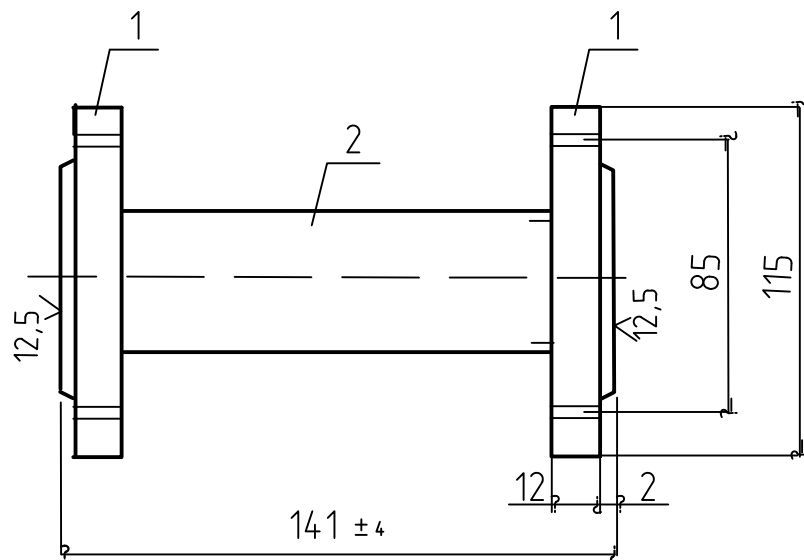

1. При изготовлении имитатора необходимо обеспечить соосность болтовых отверстий фланцев.
2. Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-82. Сварочные швы по ГОСТ 16037-70
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н1; h16; +JT 16 / 2 .
4. Не допускается наличие на поверхности имитатора раковин, трещин, заусенцев и других дефектов.
5. Острые кромки притупить.

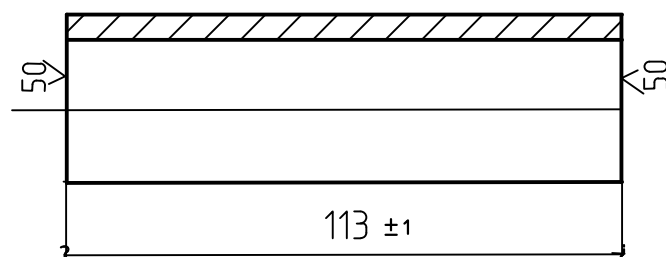

1. Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н1; h16; +JT 16 / 2 .
3. Не допускается наличие на поверхности имитатора раковин, трещин, заусенцев и других дефектов.
4. Острые кромки притупить.

						15-4020-УЧТ		
						«120-ти квартирный жилой дом К-1 в 1-ом мкр. п. Спутник» (блок-секции №№ 4,5)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП		Климина Р.С.				Узел учета тепловой энергии №2	Стадия	Лист
Разработал		Валёва Н.А.					РД	43
						Имитатор расходомера ЭРСВ-440Л, Ду25. Сборочный чертеж. Патрубок. Труба Ø32х2.5. ГОСТ 10704-91	ОАО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА	