
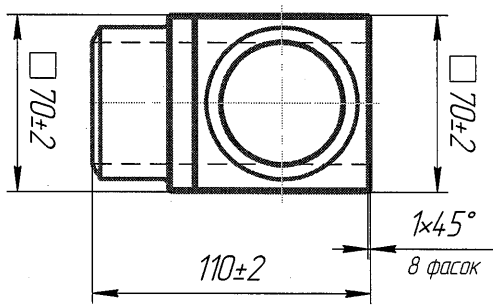


151.20.51.00.562

РД 12,5 (✓)

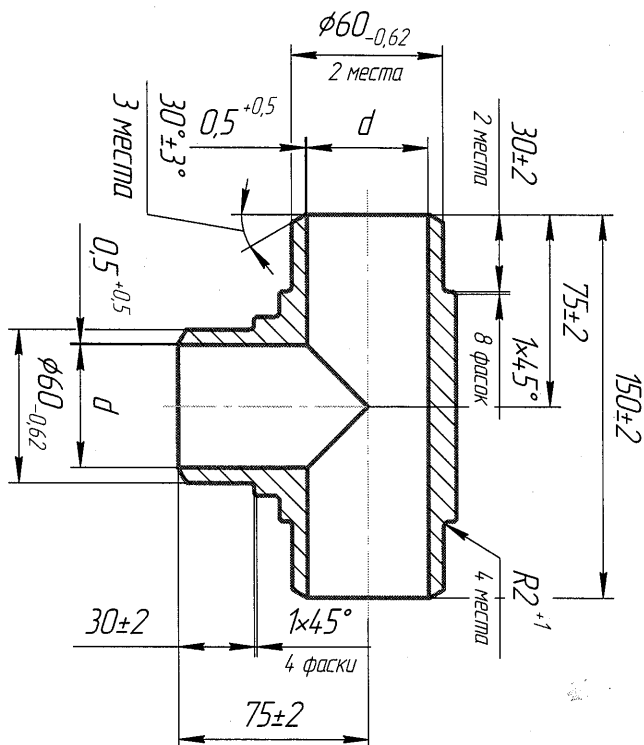

Обозначение	d, мм
295.0015.02.151	46±0.62
-01	46±0.62

1. Изготовить из термодоблуженной и испытанной на ударный изгиб при минус 40°C (КСУ ≥ 4 кгс/см²) поковки по ТУ 26-0303-1532-84.
2. Мех. свойства поковки:
 - предел текучести $\sigma_T \geq 235$ (24) МПа (кгс/мм²);
 - временное сопротивление разрыву $\sigma_B \geq 412$ (42) МПа (кгс/мм²);
 - относительное удлинение $\delta_5 \geq 22\%$;
 - твердость НВ не более 190.
3. Контроль УЗД.

Заказ 10562

295.0015.02.151				Тройник DN2"			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.
Разр.	Мордушкина	2007	08.08	Разр.	Мордушкина	2007	08.08
Проб.	Кондратьев	2007	08.08	Проб.	Кондратьев	2007	08.08
Исполн.	Мордушкина	2007	08.08	Исполн.	Мордушкина	2007	08.08
Удобр.				Удобр.			
2004				2004			
ТУ 26-0303-1532-84				ТУ 26-0303-1532-84			
Лист				Лист			
340 ТКР				340 ТКР			
Филиал в г. Пенза				Филиал в г. Пенза			
ЗНТО "Пензенский завод"				ЗНТО "Пензенский завод"			
Формат А3				Формат А3			