




Номер закупки и номер лота/Сатып алу және лот нөмірлері: 2018.ОҚ-240074 Лот №4				
Наименование лота/Лоттың атауы: Установка для гидравлического испытания корпусов огнетестителей / Өртсөндіріш қор-пұстарына арналған гидравликалық сынау қондырғысы				
Номер ЗМА/МАУ нөмірі: 463-300732				
№	Описание товара Тауардың сипаттамасы Спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, парт номера, модели предлагаемого товара/Ұсынылған тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, бөлшектің нөмірі, моделі	Страна происхождения товара, завод-изготовитель/ Тауарды шығарған ел, өндіруші зауыт	Кол-во/ Саны	Ед. Изм./ Өлше бір.
1	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОРПУСОВ ОГНЕТЕСТИТЕЛЕЙ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ.	Өртсөндіріш қор-пұстарына арналған гидравликалық сынау қондырғысы тіркелген техникалық сипаттамаға сай.	1	ШТ/ДАНА
Срок поставки: Жеткізу мерзімі:		Условие (Инкотермс) и место поставки товара: Тауардың жеткізілім шарты (Инкотермс) және орны:		

Подпись и печать уполномоченного лица./ Ұжымдесті тұлғаның қолтаңбасы және мөрі

УГИ-1н-2 гидравликалық сынау қондырғысы

УГИ-1н-2 гидравликалық сынау қондырғысы әртүрлі технологиялық жүйелерді, агрегаттарды, ұнтақты және көмірқышқыл өрт сөндіргіштердің корпустарын және жоғары қысымды баллондарды 30 дейінгі максималды қысыммен гидравликалық сынауға арналған.

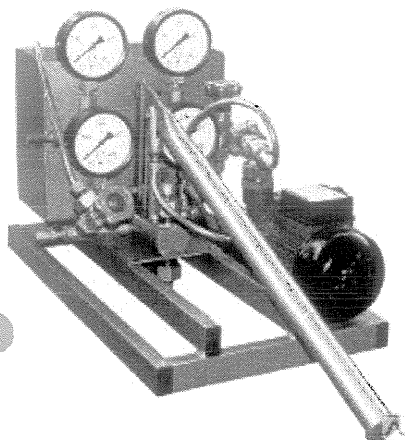

УГИ-1н-2 қондырғысының техникалық сипаттамалары


Максималды қысымы, МПа (кгс/см ²)	30 (300)
Қоректендіру желісінің кернеуі, В	220
Электрлі қозғалтқыш қуаты, кВт	0,37
Плунжер берілісі, см ³ /дв.х.	3,6
Тетікке түсетін күш, кгс	20
Электр сорғысының максималды қысымы, кгс/см ²	4
Электр сорғысының максималды берілісі, л/мин	40
Жұмыс сұйықтығы	Су
Бак сыйымдылығы, л	5
Габариттік өлшемдері, мм	
Ұзындығы	850
Ені	320
Биіктігі	360
Салмағы, кг, ең көбі	30

Жиынтық құрамы:

1. Жиналған қондырғы -1 дана
2. Жоғары қысым құбыры -1 дана
3. Жалғастырмалар жиынтығы -2 дана
4. Паспорт -1 дана

Установка гидравлических испытаний УГИ-1н-2

Установка гидравлических испытаний УГИ-1н-2 предназначена для гидравлических испытаний различных технологических систем, агрегатов, корпусов порошковых и углекислотных огнетушителей и баллонов высокого давления на максимальное давление до 30

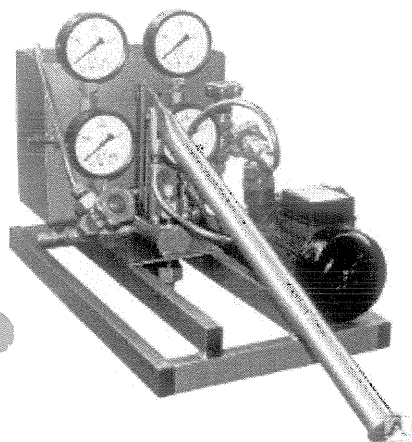

Технические характеристики установки УГИ-1н-2

Максимальное давление, МПа (кгс/см ²)	30 (300)
Напряжение питающей сети, В	220
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Подача плунжера, см ³ /дв.х.	3,6
Усилие на рычаге, кгс	20
Максимальное давление электронасоса, кгс/см ²	4
Максимальная подача электронасоса, л/мин	40
Рабочая жидкость	Вода
Ёмкость бака, л	5
Габаритные размеры, мм	
Длина	850
Ширина	320
Высота	360
Масса, кг, не более	30

В комплекте:

1. Установка в сборе -1 шт.
2. Трубопровод высокого давления -1 шт.
3. Комплект переходников -2 шт.
4. Паспорт -1 шт.