


Коммерческое предложение

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕНЫ В ДОЛ.США
1	<i>Изделия гидроизоляции «Изобит-Бирким» (Изогам)</i>	<i>1 рулон = 10 м²</i>	<i>8,5 долл. США /рулон FCA Ашхабад</i>

Вместимость в фуру (24 тн) – 770 рулонов

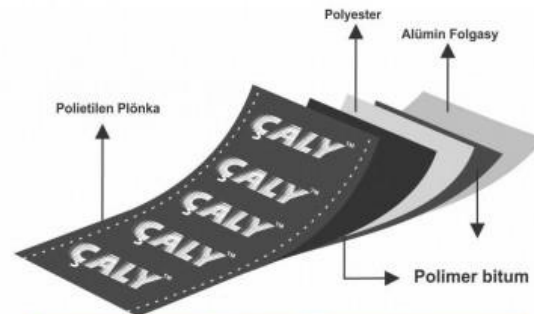

ULANYÁN YERLERI



В закрытых помещениях
должны складироваться в
вертикальном виде.



Нельзя складировать
к ряду одного
поверх другого.



Категорично запрещено
оставлять поверхность
открытой.



Изогам - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый методом пропитки основы битумно-резиновой мастикой и покрытый с двух сторон полиэтиленовой пленкой.

- Ширина 960-1000±3мм;
- общая площадь в рулоне составляет 10,0±0,3м²;
- толщина составляет 3,0±0,5 мм.

Изогам предназначается для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства гидроизоляции.

Сертификат TDS

Данный сертификат свидетельствует о том, что изделия гидроизоляции «Изобит-Бирким» (1 рулон – 10 кв.м.) соответствуют установленным требованиям, а так же маркированы за № ТŞ 01634190-03-2016, количество 10 000 (десять тысяч) рулонов.

Данный сертификат выдан 01 апреля 2019 года и действует до 01 октября 2019 года.

		G-16
Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy		
LAÝYKLYK SERTIFIKATY		
01. April 2019 ý. bilen Sertifikatlaşdyryş ulgamyňyň Döwlet sanawynda hasaba alyndy № TM 795 5.130. 0522		Kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyklykda saklanýş şertleriniň berjaý edilýen ýagdaýynda 01. Oktýabr 2019 ý. çenli hereket edýär.
berildi "Çaly" hususy kärhanasy (önümleri sertifikatlaşdyrmak üçin ýüz tutan fiziki ýa-da ýuridiki taraplaryň ady)		
Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Anew şäheri, Industriýal köçesiniň 8-nji jany. (ýerleşgün ýeri)		01634190 kod OKPO
Sertifikat deňişli görnüşde barabarlaşdyrylan XXX "Izogam" rulon görnüşindäki basýrgylyk we gidroizolyasiya materialy XXX (önümiň häsiýeti, görnüşü, kysymy)		
önümleriň nusgalarynyň barlag edilendigini we onuň TŞ 01634190-03-2016 (standartlaryň ýa-da beýleki kadalaşdyryjy resminamalarynyň atlary)		
bellenen talaplara laýyk gelyändigini kepillendirýär.		
Laýyklyk sertifikat XXX Mukdary: 10 000 (on müň) rulon (1 rulon 10m2) XXX (toplumyň ölçegi, belgisi)		
Tapgyr belgisi № 5-6 (önümiň öndürilen senesi)		ulanylyar.
Mart 2019ý		
Laýyklyk sertifikat «01» April 2019 ýylda berildi		
Daşky gözden geçiriş seljermesiniň delilnamasy «28» Mart 2019 ýyldaky № AA39 (belgisi)		
Synaglaryň netijeleriniň teswirnamasy «01» April 2019 ýyldaky № 1205 (belgisi)		
Sertifikatlaşdyrmak boýunça edaranyň ýolbaşçysy (ady, familiýasy we galy)		
Bölüm başlygynyň orunbasary (ady, familiýasy we galy)		
Ye.ýe. A. Annamyradow N. Agayew		

Заключение Лаборатории Госс.Стандарта Туркменистана о проверке битумной мастики

№ п/п	На основании соответствующих документов испытываемый образец	На основании каких документов и порядка был испытан данный образец	На основании соответствующих документов качество и показатели	Соответствие экспертизы	Соответствие с предоставляемой документацией
1	2	3	4	5	6
1. В виде мягко стелящегося рулона, гидроизоляционный материал с полиэтиленовой пленкой "Изогам", 1 Рулон=10 м ²					
1	Внешний вид	ТŞ(Согласно туркм.труд.договору) 01634190-03-2016 р. 1.2.2	Битумно-резиновый или битумно-полимерный вяжущий слой должен быть равномерным, по ширине-одинаковым. На поверхности изогама должны быть складки, пупырышки, дырки и разрезы	Соответствует	Соответствует
2	Ширина, мм	ТŞ(Согласно туркм.труд.договору) 01634190-03-2016 р. 1.2.2	960 -1000 ± 3,0.	1001,0.	Соответствует
3	Толщина, мм	ТŞ 01634190-03-2016 р. 1.2.2	3,0 ± 0,5	2,99	Соответствует
4	Теплостойкость при температуре не ниже 130° С	ТГС-2678-094	2,0.	2,0.	Соответствует

5	Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм	ТГС-2678-094	Отсутствие на лицевой стороне вяжущего	Отсутствие	Соответствует
6	Водопоглощение за 24 ч, %	ТГС-2678-094	0,5.	0,2.	Соответствует
7	Масса вяжущего с наплавленной стороны, гр/м²	ТГС-2678-094	2000,0.	2238,0.	Соответствует
8	Разрывная сила при растяжении, N (kgs)	ТГС-2678-094	294 (30,0) (На стекловолоконистой основе)	382 (38,19)	Соответствует
9	Температура размягчения вяжущего, ° С	ТГС-2678-094	130,0.	130	Соответствует

Сертификат TM19/8023

Система Менеджмента

SGS

Индивидуальное предприятие «Чалы»

Туркменистан, Ахал велаят, Акбугдай этрап, г. Анау,
ул. Индустриальная, дом 8



Была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям

ISO 9001:2015

(Для следующих видов деятельности (область применения))

Производство мультифиламентной нити, рулонного гидроизоляционного
материала (изогама), мастики битумной.

Настоящий сертификат действителен с 15 Июля 2019г. по 14 Июля 2022г.
и действует при удовлетворительном прохождении инспекционных аудитов.
Ресертификационный аудит должен быть проведен
минимум за 60 дней до истечения срока.
Выпуск 1. Сертифицировано с Июля 2019 г.



Уполномоченный лица

SGS United Kingdom Ltd
Rosemere Business Park, Elsternate Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 9001 2015 0818

Страница 1 из 1



Сертификат является выданным в соответствии с требованиями к Системе Управления Качеством
Сертификации (www.iso.org/standards_iso_9001.html). Обладатель выдает на основе аб
внутренней сертификации (или эквивалентной) в соответствии с требованиями. Подача заявки должна
быть направлена на сайт www.sgs.com/ru/SGS-Certification-System-Management-System
или по телефону. Только, если вы являетесь клиентом SGS, вы можете получить сертификат. SGS
не гарантирует, что информация, предоставленная в этом документе, является полной, и
не несет ответственности за использование информации в этом документе.