

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа резервуара стального горизонтального типа РГС

Количество 3 шт.
Устанавливается на объекте:

Вопросы		Ответы
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ		
1.1	Номинальный объем, м ³	5
1.2	Рабочий объем, м ³	4,5
1.3	Рабочее давление, МПа, не более	0,002
1.4	Расчетное давление, МПа	
1.5	Пробное давление, МПа	
1.6	Рабочая температура, °С	от -25°С до +35°С
1.7	Расчетная температура, °С	
1.8	Наличие и тип обогревающего устройства (площадь поверхности теплообмена, м ²)	нет
1.9	Наличие и тип электронасосного агрегата	нет
1.10	Тип опоры (на бетонном основании/металлические на металлоконструкции)	металлические на металлоконструкции
1.11	Глубина установки резервуара от планировочной поверхности до верхней наружной образующей корпуса, м (для подземных резервуаров, устанавливаемых ниже "нулевой" отметки)	
11.12	Сейсмичность по 12-ти бальной шкале, баллов	7
11.13	Противодавление в системе сброса от предохранительных клапанов, МПа	_____
11.14	Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию	Измерение уровней (min, max)
11.15	Наличие внутреннего антикоррозийного покрытия	да

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ		
2.1	Наименование среды и ее агрегатное состояние	Дизельное топливо
2.2	Массовая доля, % каждого компонента среды	
2.3	Плотность среды, кг/м ³ для жидкости при рабочих условиях, для газа – приведенная к условиям: t=20°С, P=0,1013 МПа	804-850
2.4	Показатель pH среды	7
2.5	Характеристика теплоносителя (наименование, молярная доля % °С, избыточное давление, МПа)	нет


Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						30-2020-1-24.3-ТХ.ОЛ2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Емкость для дизельного топлива 5 куб. м	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					08.19		П	1	3
Проверил.					08.19				
Нач.отд.									
ГИП					08.19				

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

3.1	Вид поставки	Не блочная
3.2	Требуемый срок службы, лет	25
3.3	Прибавка для компенсации коррозии, мм	
3.4	Место расположения пункта управления технологическим процессом	_____
3.5	Место расположения резервуара	Наружное надземное
3.6	Характеристика среды: категория взрывоопасности, группа взрывоопасной смеси, класс опасности	ПВ ТЗ В-1г АН
3.7	Наименование грунта, нормативное давление на подошву фундамента, МПа	
3.8	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С	Минус 22
3.9	Комплект поставки	В комплект должны входить: Заглушки, прокладки и крепежные изделия для люков; Ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки для фланцевых соединений трубопроводов
4	Прочие требования	
5	Наименование заказчика (почтовый индекс, адрес, телефон, факс)	
6	Наименование организации, заполнивший опросный лист (почтовый индекс, адрес, телефон, факс)	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №						Лист
							30-2020-1-24.3-ТХ.ОЛ2	2
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

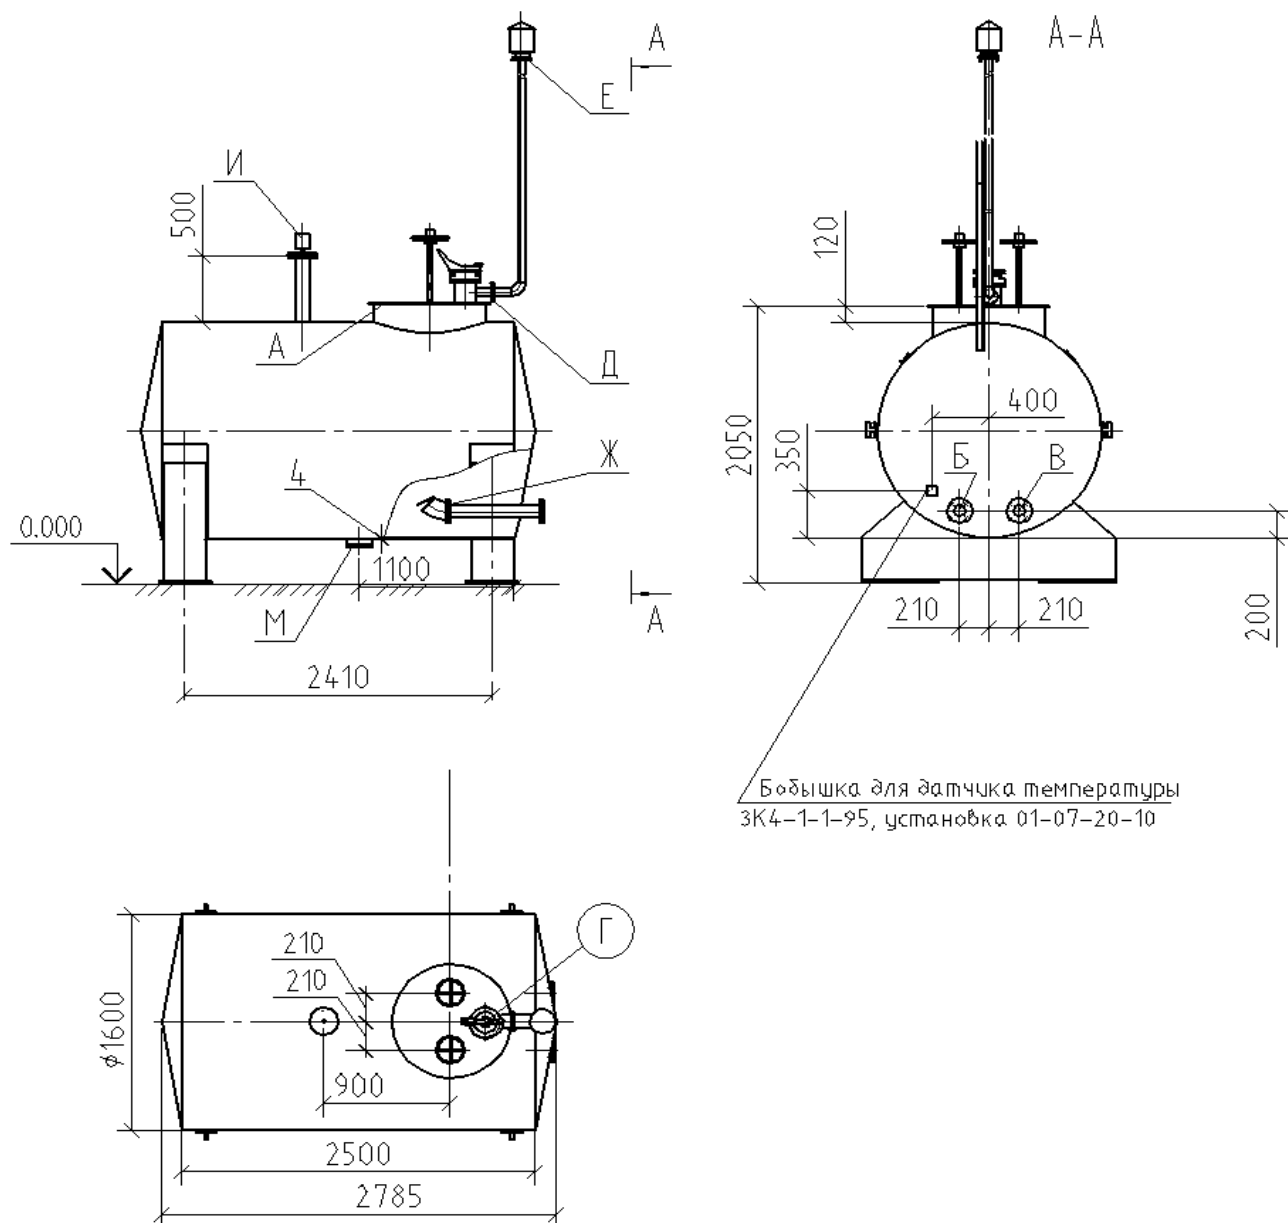

Обозначение	Назначение	Проход, условный Ду, мм	Давление условное Ру, МПа [кгс/см ²]	Вылет, h мм	Ответные фланцы		
					по ГОСТ 12821-80*	по ГОСТ 12820-80*	по АТК 24.200.02-90
А	Люк с крышкой	800	0,25 2,5	120			
Б	Выход продукта	80	1,0 10	200	+		
В	Вход продукта	80	1,0 10	200	+		
Д	Патрубок для установки дыхательной трубы	50	0,25 2,5	200			
Г	Люк замерный	150	0,25 2,5				
Е	Установка механического дыхательного клапана	50	0,25 2,5		+		
Ж	Установка хлопуши	80	-	230			
М	Для зачистки	80	-				
И	Для сигнализатора уровней	150	0,25 2,5				+
	отверстие с резьбой G3/4						

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

30-2020-1-24.3-ТХ.ОЛ2