
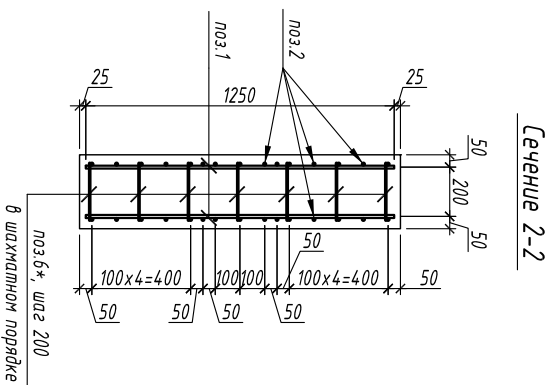
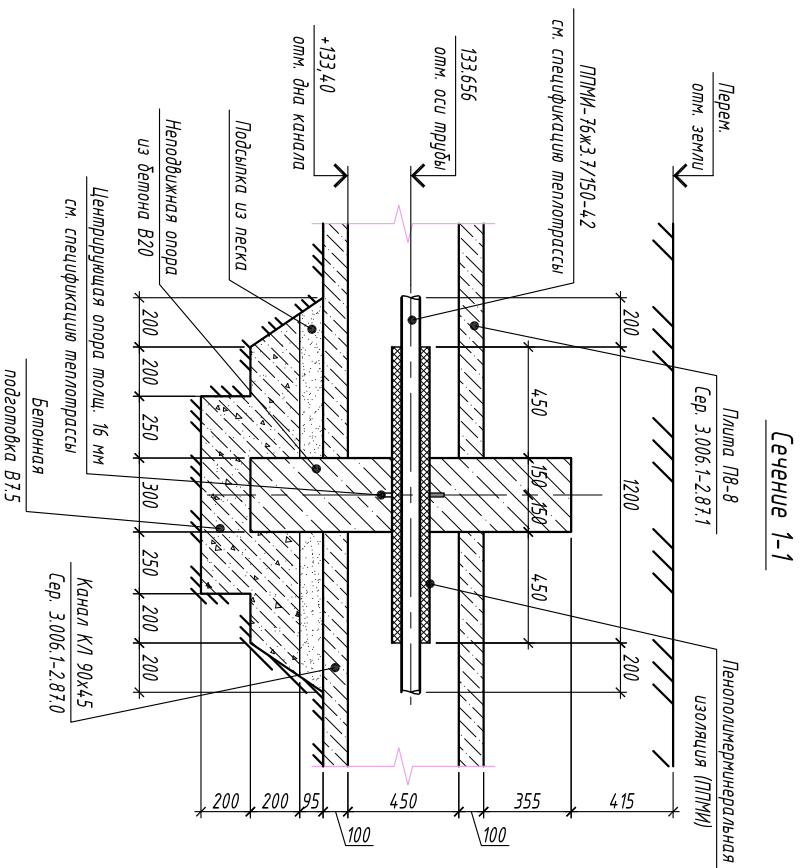


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Отдельные стержни			
1		Ø12-А400, ГОСТ 5781-82*, L=1250	28	1.110	
2		Ø12-А400, ГОСТ 5781-82*, L=1330	28	1.181	
3		Ø12-А400, ГОСТ 5781-82*, L=540	8	0.568	
4		Ø12-А400, ГОСТ 5781-82*, L=390	4	0.346	
5		Ø12-А400, ГОСТ 5781-82*, L=210	2	0.186	
		Детали			
7*		Ø6-А240, ГОСТ 5781-82*, L=300	46	0.067	
		Материалы			
		Бетон В20, F75, W6, M3	0.538		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7,5, M3	0.105		подготовка

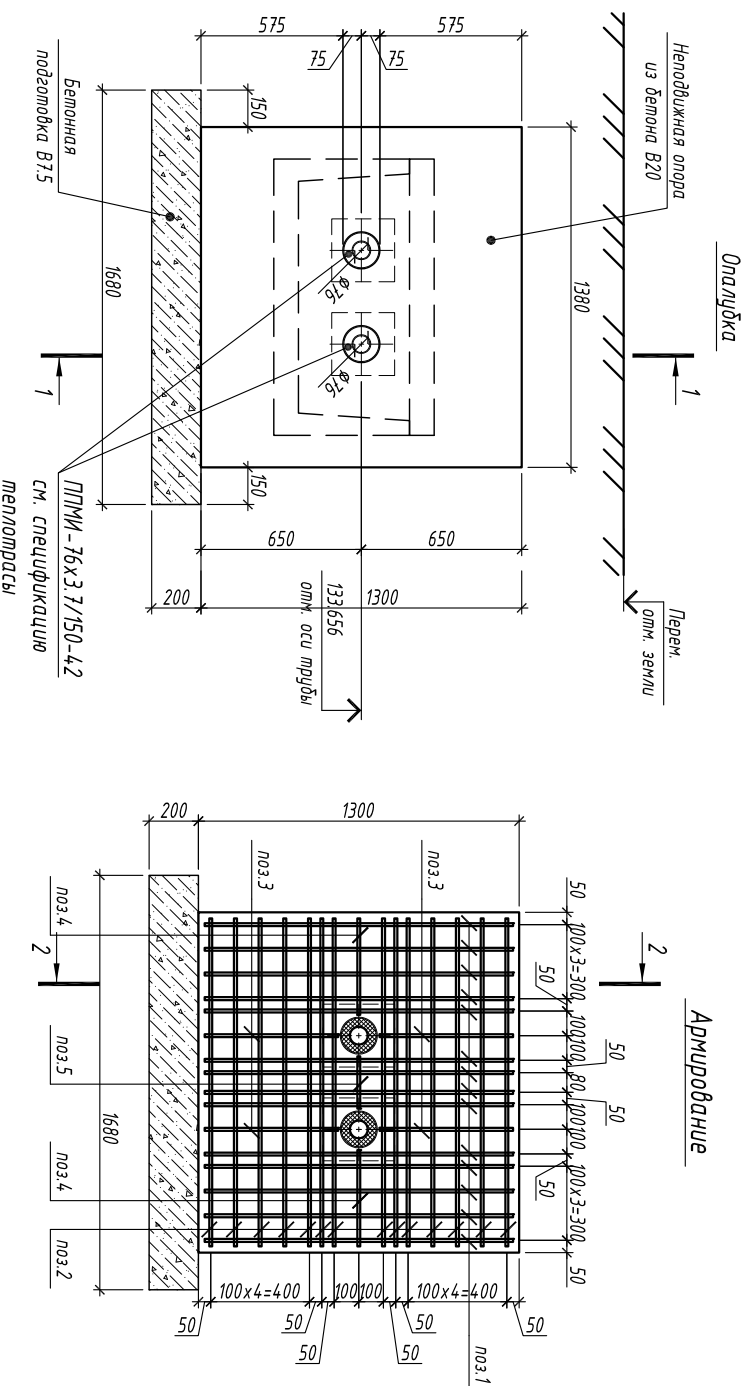

		Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

отм. дна канала

Подсыпка из песка
Неродвижная опора из бетона В70
Центрирующая опора толщ. 16 мм
см. спецификацию теплоизоляции
Бетонная подготовка В7.5

9
200 200 250 300 250 200 200

Канал КЛ 90х45 Сер. З 00б-1-2-87.0

поз б*, шаг 200 в шахматном порядке

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
б *	 300

[illegible]