




Схема системы отопления  
помещений общественного назначения

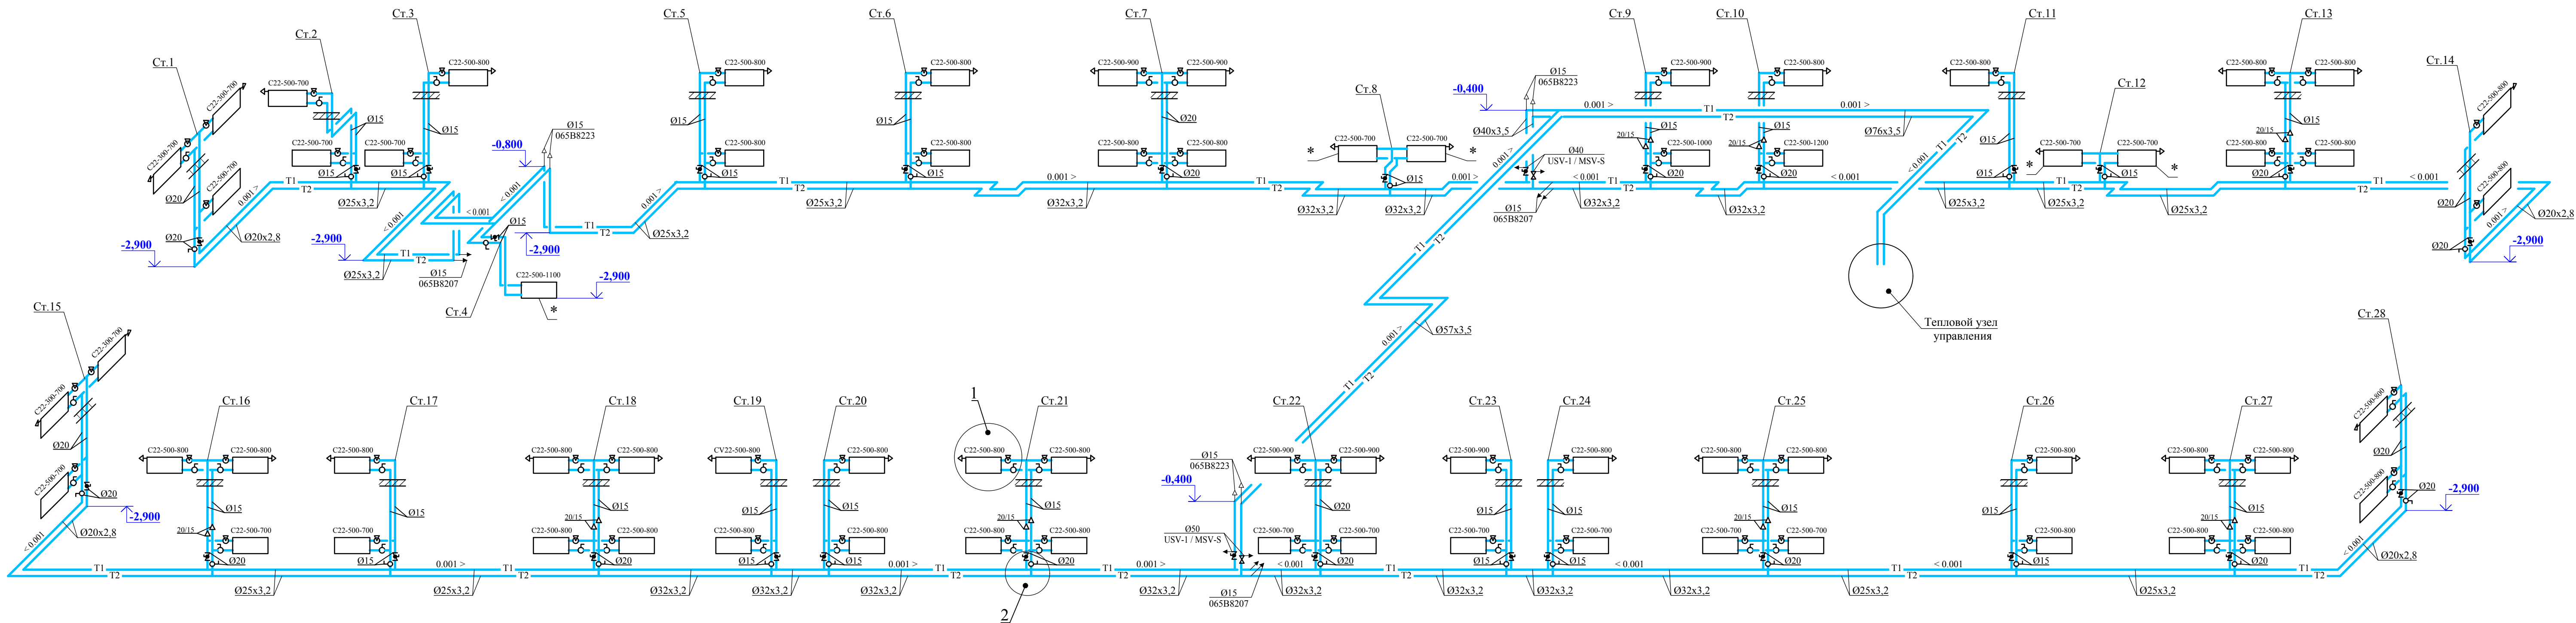

Примечания

- План системы отопления встроенных помещений общественного назначения смотри листы ОВ - 2, 3.
- Прокладку трубопроводов системы отопления с соблюдением нормативных расстояний до других коммуникаций следует уточнить по месту.
- В нижних и верхних точках системы отопления установить по месту соответственно спускники и воздушники.
- На нагревательных приборах, отмеченных \* арматура не устанавливается.
- В верхних радиаторах стояков системы отопления установить воздушоспускные краны.
- Тепловой узел управления смотри лист ОВ - 24.

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

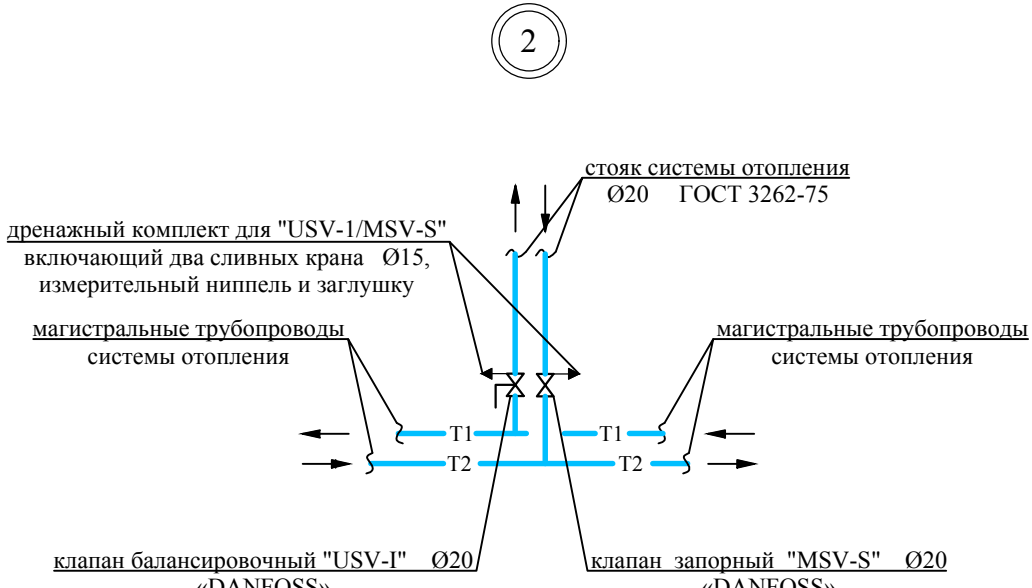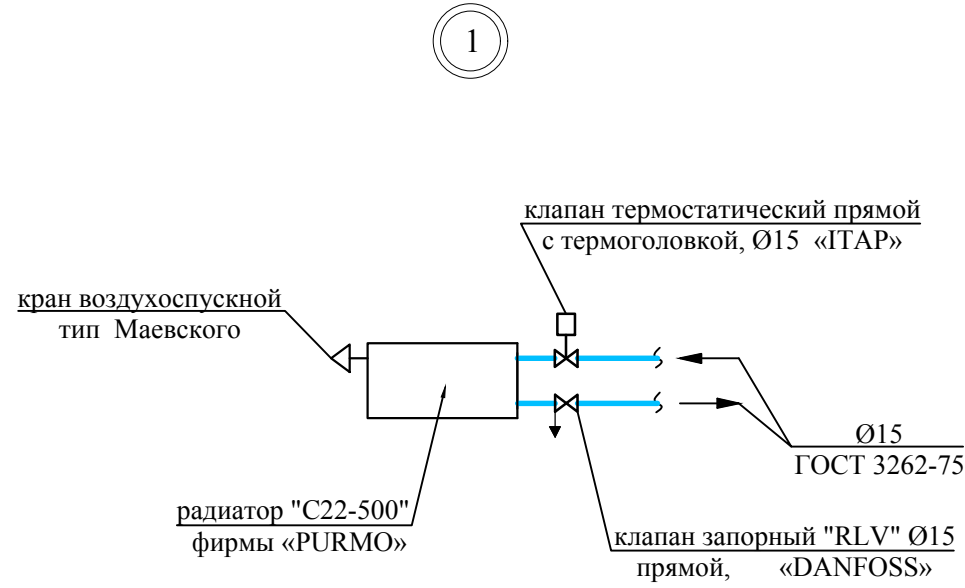

						1210 / 9 - ОВ		
						Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения -5-ый пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Желок.	Подпись	Дата	Стadia	Лист	Листов
						Р	19	
						domus		
						Формат А3х3		