

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на поставку водяных теплообменников**

1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства Товара.

№ п/п	Технические характеристики	Единица измерения	Значение
ПОЗИЦИЯ №1 – 4 штуки			
<u>1. Водяной теплообменник VKH-W 5/4 или эквивалент</u>		шт.	4
1.1	Расход воздуха, не менее	м ³ /ч	2500
1.2	Температура воздуха (вход), не более	°C	-25
1.3	Температура воздуха (выход), не менее	°C	+30
1.4	Теплоноситель	вода	
1.5	Температура теплоносителя, не менее – не более	°C	70 - 150
1.6	Количество рядов	4	
1.7	Диаметр сечения трубки	мм	12
ПОЗИЦИЯ №2 – 2 штуки			
<u>2. Водяной теплообменник VKH-W 10/4 или эквивалент</u>		шт.	2
2.1	Расход воздуха, не менее	м ³ /ч	5000
2.2	Температура воздуха (вход), не более	°C	-25
2.3	Температура воздуха (выход), не менее	°C	+30
2.4	Теплоноситель	вода	
2.5	Температура теплоносителя, не менее – не более	°C	70 - 150
2.6	Количество рядов	4	
2.7	Диаметр сечения трубки	мм	12




ПОЗИЦИЯ №3 – 4 штуки			
<u>3. Водяной теплообменник VKH-W 12,5/4 или эквивалент</u>		шт.	4
3.1	Расход воздуха, не менее	м ³ /ч	7000
3.2	Температура воздуха (вход), не более	°C	-25
3.3	Температура воздуха (выход), не менее	°C	+30
3.4	Теплоноситель	вода	

3.5	Температура теплоносителя, не менее – не более	°С	70 - 150
3.6	Количество рядов		4
3.7	Диаметр сечения трубки	мм	12
ПОЗИЦИЯ №4 – 3 штуки			
<u>4. Водяной теплообменник VKN-W 20/4 или эквивалент</u>		шт.	3
4.1	Расход воздуха, не менее	м³/ч	11000
4.2	Температура воздуха (вход), не более	°С	-25
4.3	Температура воздуха (выход), не менее	°С	+30
4.4	Теплоноситель		вода
4.5	Температура теплоносителя, не менее – не более	°С	70 - 150
4.6	Количество рядов		4
4.7	Диаметр сечения трубки	мм	12
ПОЗИЦИЯ №5 – 3 штуки			
<u>5. Водяной теплообменник VKN-25/4 или эквивалент</u>		шт.	3
5.1	Расход воздуха, не менее	м³/ч	15000
5.2	Температура воздуха (вход), не более	°С	-25
5.3	Температура воздуха (выход), не менее	°С	+30
5.4	Теплоноситель		Вода
5.5	Температура теплоносителя (вход), не менее – не более	°С	70 - 150
5.6	Количество рядов		4
5.7	Диаметр сечения трубки	мм	12

2. Требования к поставляемому Товару

к техническому заданию на поставку водяных теплообменников

Водяной теплообменник VKN-W 5/4 или эквивалент

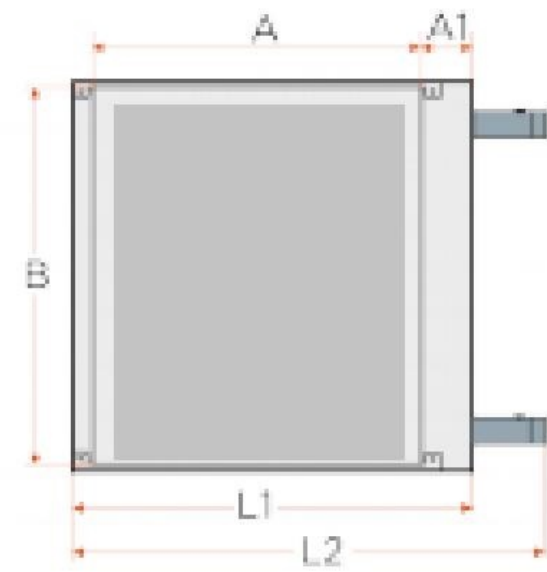
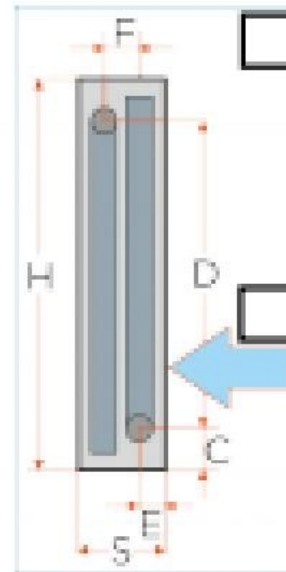
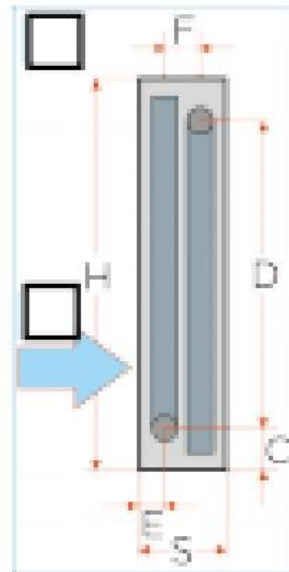


L1*	820	MM
L2*	920	MM
A		MM
A1		MM
F		MM
S	140	MM
E		MM

H*	660	MM
D	580	MM
B		MM
C		
количество рядов		4 (сечение трубки диаметром 12 мм)

R (присоединительный
диаметр коллекторов)

Водяной теплообменник VKN-W 10/4 или эквивалент

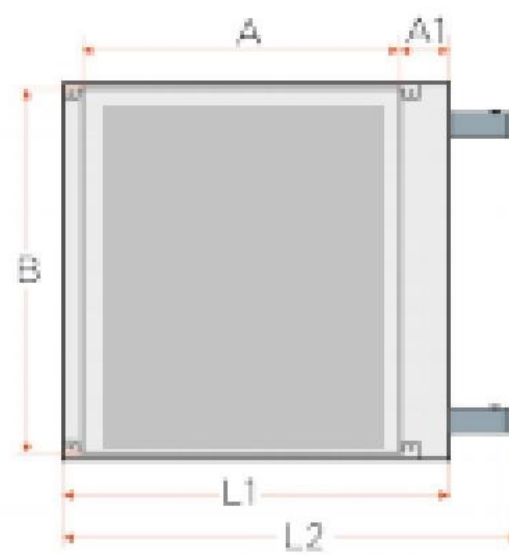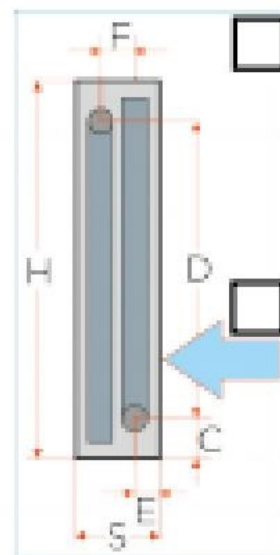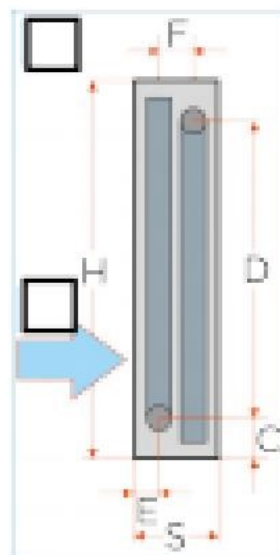

L1*	1200	MM
L2*	1400	MM
A	1040	MM
A1		MM
F		MM
S	180	MM
E		MM




H*	950	MM
D	850	MM
B		MM
C		MM

количество рядов

4 (сечение трубки
диаметром 12 мм)

R (присоединительный
диаметр коллекторов)

Водяной теплообменник VKN-W 12,5/4 или эквивалент

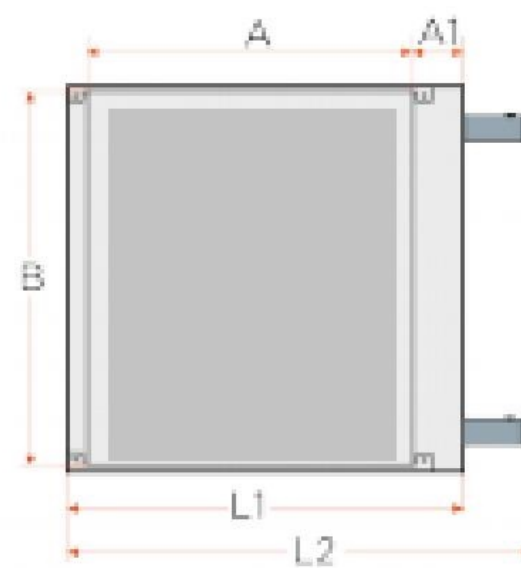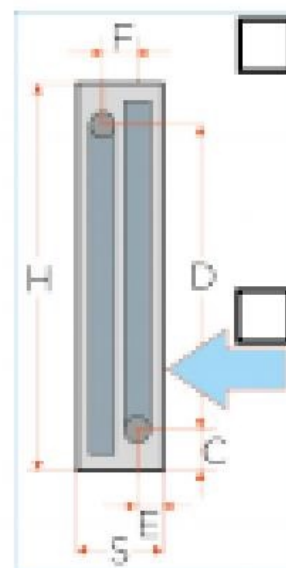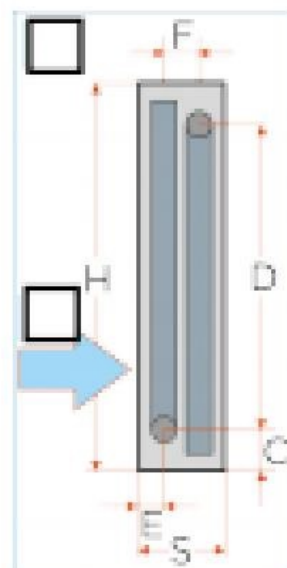

L1*	1130	MM
L2*	1210	MM
A		MM
A1		MM
F		MM
S	180	MM
E		MM




H*	1260	MM
D	580	MM
B		MM
C		

количество рядов

4 (сечение трубки
диаметром 12 мм)

R (присоединительный
диаметр коллекторов)

Водяной теплообменник VKN-W 20/4 или эквивалент

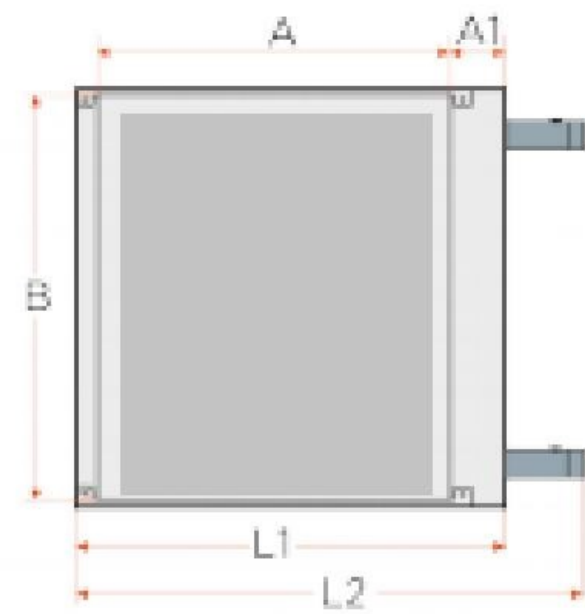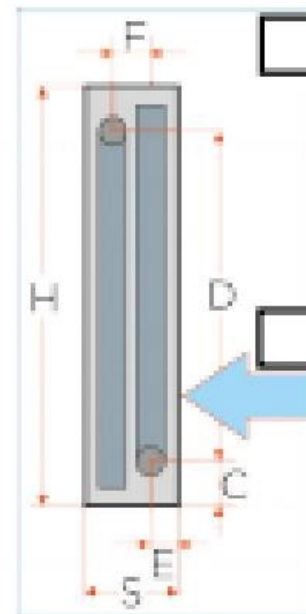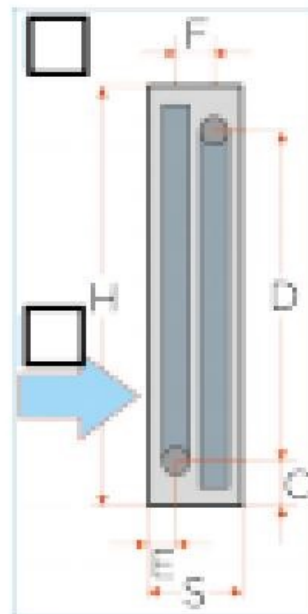

L1*	1660	MM
L2*	1800	MM
A		MM
A1		MM
F		MM
S	180	MM
E		MM




H*	1250	MM
D	1170	MM
B		MM
C		

количество рядов

4 (сечение трубки
диаметром 12 мм)

R (присоединительный
диаметр коллекторов)

Водяной теплообменник VKN-W 25/4 или эквивалент

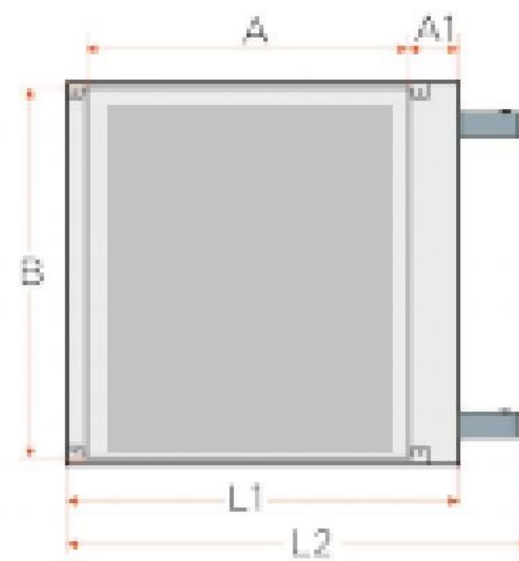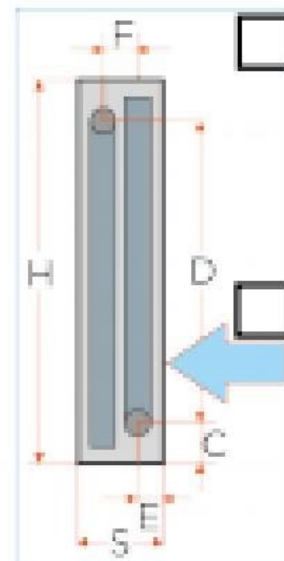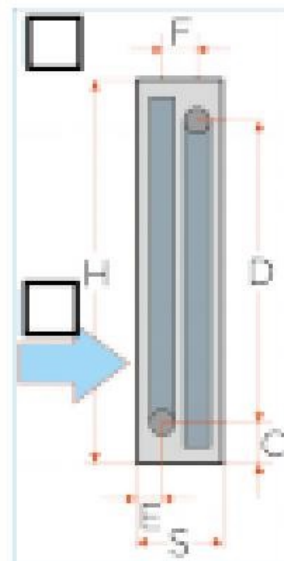

L1*	1680	MM
L2*	1800	MM
A		MM
A1		MM
F		MM
S	180	MM
E		MM

H*	1560	MM
D	1450	MM
B		MM
C		

количество рядов

4 (сечение трубки
диаметром 12 мм)

R (присоединительный
диаметр коллекторов)

