



АО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»



195279 Санкт-Петербург
Индустриальный пр.,
д. 44, корп. 1



(812) 320-54-34
многоканальный



www.ezavodspb.ru
info@ezavodspb.ru
sales@ezavodspb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ СТО 23078401-001-2014

№	Модель изделия	Марка изделия	Габариты			Масса, кг	Характеристика бетона	Штук на поддоне	Цена за 1шт. (с НДС), руб.		
			L, мм	В, мм	Н, мм				серый	цвет 1*	цвет 2*
1		БР100.30.18 С «ГОСТ»	1000	180	300	124,0	B35F200	12	396-00	—	—
2		БР100.30.18 А «Хайвэй»							447-00	—	—
3		БР100.30.15 С «ГОСТ»	1000	150	300	102,0	B35F200	14	316-00	—	—
4		БР100.30.15 А «Хайвэй»							356-00	—	—

ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ ГОСТ 6665-91

5		БР300.60.20	3000	200	600	850,0	B30F200	—	5062-00	—	—
---	--	-------------	------	-----	-----	-------	---------	---	---------	---	---


ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ СТО 23078401-004-2018

6		БР70.35.15в Камень специальный	700	150	350	75,4	B35 F200	14	674-00	—	—
7		БР65.20.8	650	80	200	23,0		56	119-00	163-00	171-00
8		БР100.20.8	1000			36,5		24	172-00	243-00	267-00

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРЕБРИК БЕТОННЫЙ СТО 23078401-004-2018

9		9-П-8	500	80	200	18,4	B35 F200	72	88-00	120-00	131-00	
10		8-П-8				14,6			88-00	120-00	131-00	
11		4-Л-8 (внешняя фаска)	330	80	160	12,5		40	411-00	524-00	566-00	
12		5-Л-8 (внутренняя фаска)										

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

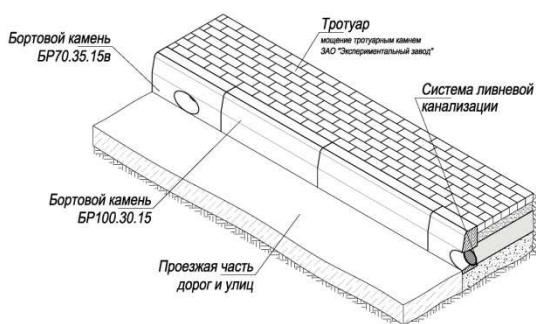

Предназначены для отделения:

- пешеходных дорожек и тротуаров от газонов;
- проездных частей улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок и т.п.

Камни бортовые с отверстием для стока воды с проездной части должны окрашиваться желтой краской, имитирующей сигнальную разметку. Мы предлагаем изготовить изделие из бетона с желтым пигментом, тем самым сократив дополнительные издержки.

Для усиления защиты от воздействия агрессивной природы стоков поверхность изделия может дополнительно покрываться гидрофобизатором.

* Цвет 1: красный, черный, желтый, коричневый. Цвет 2: зеленый



Истираемость бетонных тротуарных камней не более 0,6 гр/см², водопоглощение не более 5%. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе B₁₀, 4,4 МПа.

Гарантируется маслобензостойкость и искробезопасности изделий.

Качество продукции контролируется аттестованной лабораторией и ОТК завода. Свидетельство об аттестации №SP01.01.306.122. Периодические испытания проводятся в Испытательном центре «СПбГАСУ».