



ПАСПОРТ

ЛЮК Т (С250)-1-60

Люк канализационный общего назначения тяжелый (25тонн)

ГОСТ 3634-99 для канализационных, водосточных и аналогичных систем

Общие сведения:

Люк устанавливается на смотровых колодцах инженерных сетей, расположенных на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением. Корпус и крышка люка изготовлены из серого чугуна марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85.

Характеристики:

Диаметр корпуса, мм	860	Высота корпуса, мм	110
Диаметр крышки, мм	652	Нормативная нагрузка, кН	250
Диаметр проема, мм	600	Масса люка, кг, не более	112

Комплект поставки:

Корпус 1шт; Крышка 1шт; Шнур-прокладка РТИ 1шт

Гарантийный срок эксплуатации -3года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия изготовителя.

_____ « » _____ Г/ « » _____ Г


Размер партии дата выпуска/дата отгрузки /упаковщик штамп

Обозначение инженерных сетей:

К - бытовая и производственная канализация; **В** - водопровод; **Г** - гидрант пожарный;

Д – дождевая канализация; **ТС** –тепловая сеть;

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

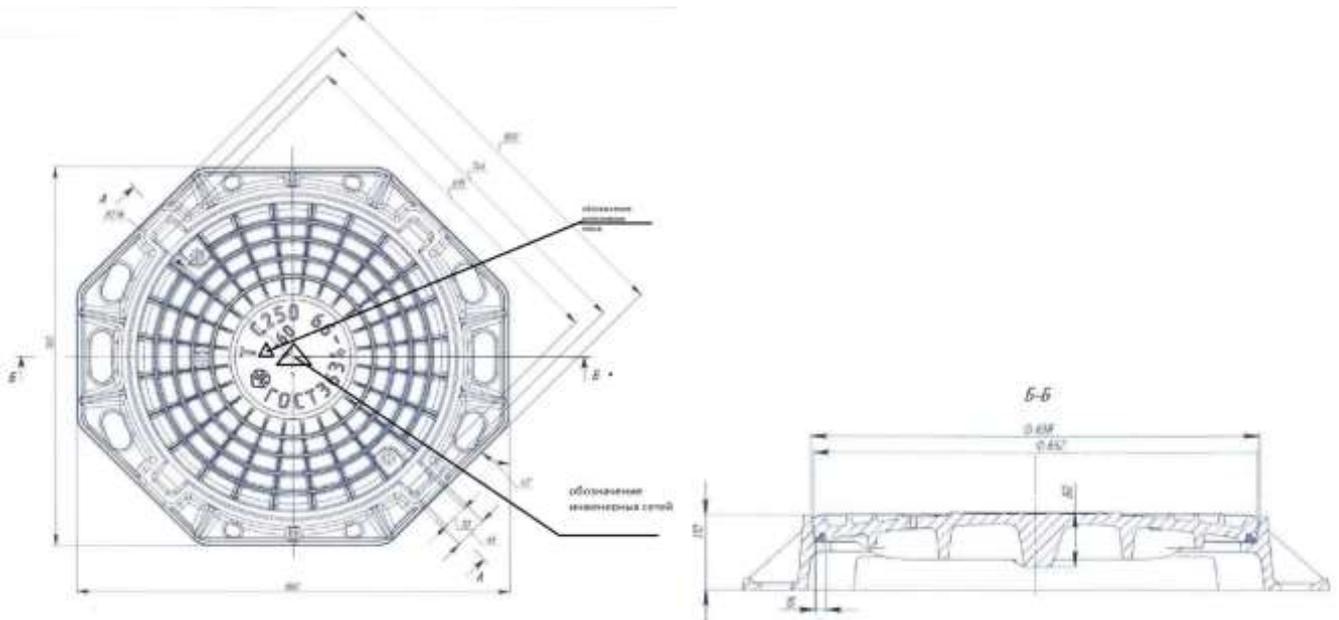

ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ) ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Утилизация может быть проведена любым способом.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UA.HB61.H03382

Срок действия с 30.03.2020 по 29.03.2023

№ 0428122

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ

Люки для смотровых колодцев типов: Л(А15)-К.2-

60;Л(А30)-К.2-60;С(В125)-В.1-60;Т(С250)-К.2-60 Дождеприемник ДМ2(С250)1-60;ДМ(С250)-2х34х76;ДБ1(В125)-1-60;ДБ2(В125)-2х34х76. Серийный выпуск.

код ОК
26.30.30.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 3634-99

код ТН ВЭД
7325100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное Акционерное общество "Луганский Литейно-Механический завод". Адрес: 91055, УКРАИНА, г. Луганск, ул.Ленина, 195, телефон/факс: (0642)343-111.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Кирти". ОГРН: 1192375038151, ИНН: 2308265532, КПП: 230801001. Адрес: 350049, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул Красных Партизан, д. 479, телефон/факс: +7999-631-05-17, адрес электронной почты: kirti2019@yandex.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Х-30/03/20 от 30.03.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: пачка обвязанная проволокой, вес от 800кг до 1200кг. Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки с предприятия изготовителя
Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия



Эксперт

подпись

В.П Широков

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

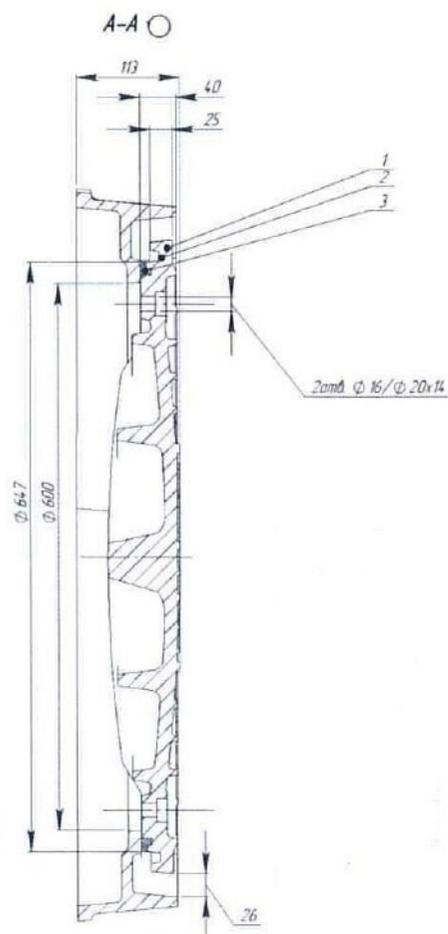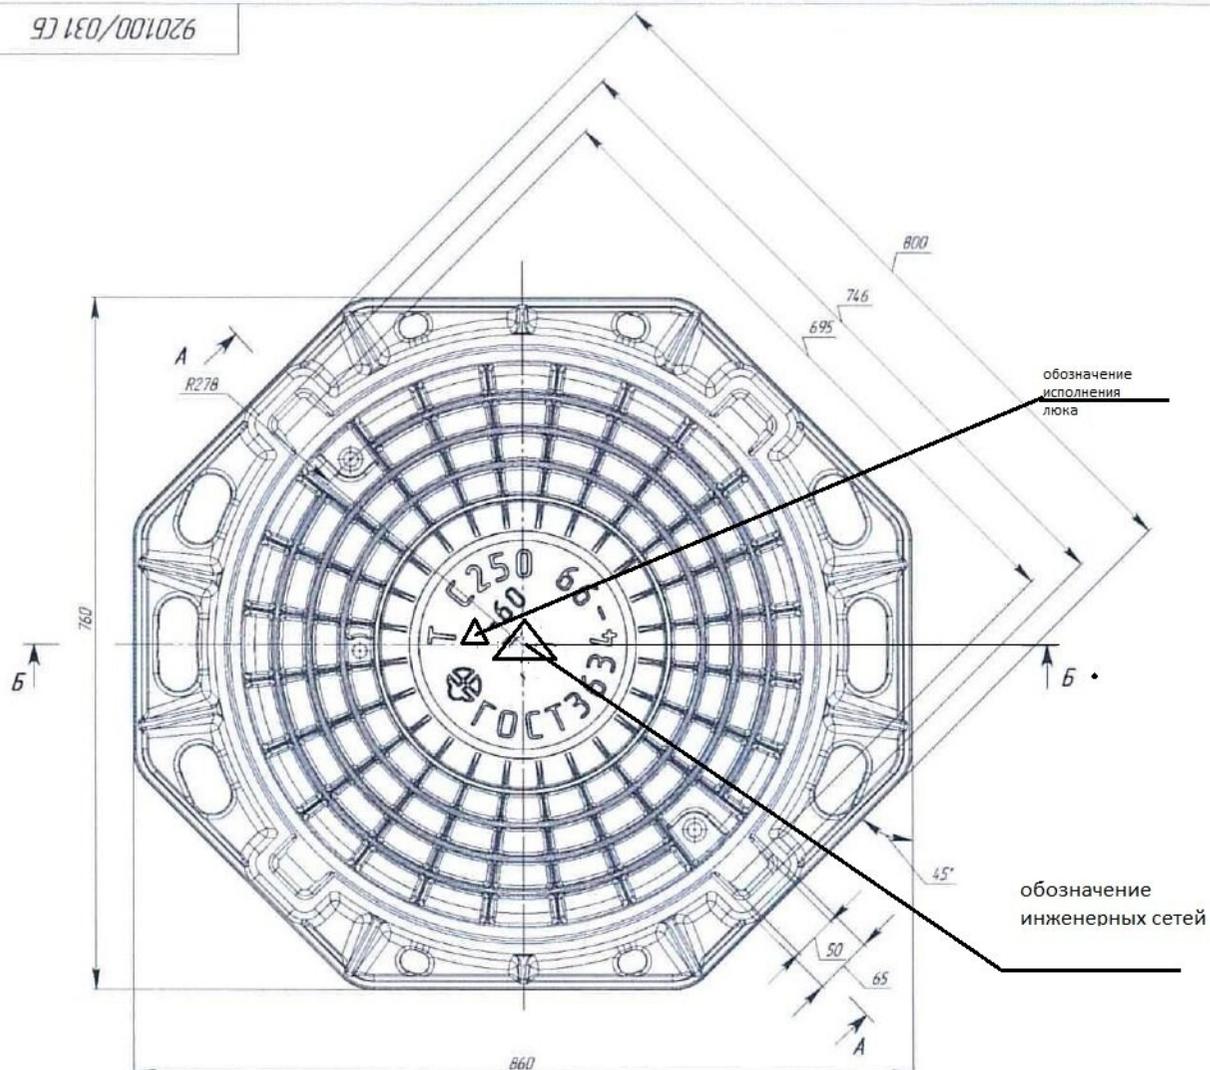

обозначение исполнения люка

обозначение инженерных сетей

- 1 Размеры для справок
- 2 Крышка должна свободно входить в корпус и плотно прилегать к опорной поверхности корпуса
- 3 Правила приемки, методы контроля, транспортирования и хранения согласно ДСТУ Б В.25-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

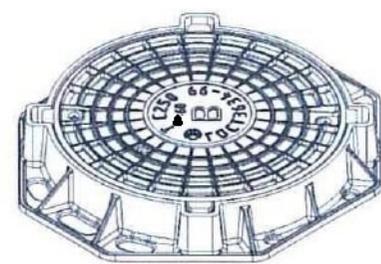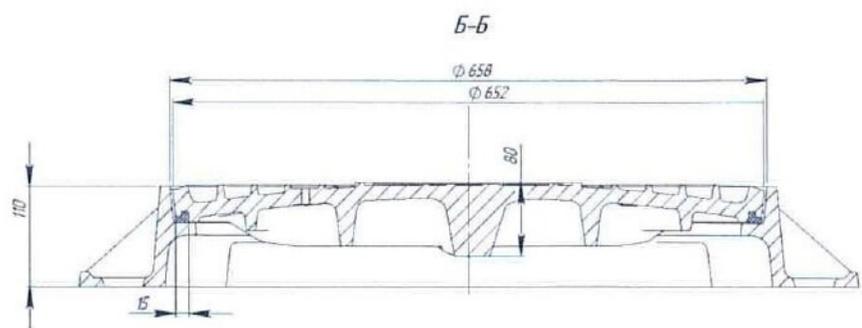

Лист причесен
Строч №
Лист и дата
Инд № докум
Лист и дата
Инд № докум

				920100/031 СБ		
				Люк		
				ТС 250-▲-60		
				ГОСТ 3634-99		
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Лист	Места
Разраб		Тополякова			а	112
Проб		Аббасов				14
Инженер					Лист	Листов 1
Проектировщик					ЗАО "ЛИМЗ"	
Инд		Шуринет				